

## 第49回 ゴミパイプライン協議会

日時:令和7年11月15日(土)

10時00分～11時30分

場所:芦屋市環境処理センター会議室

### 1. パイプラインの運転方法等について【別紙資料】【時間設定:25分】

1) 令和7年4月から9月までのパイプラインの運転報告について(T)【資料①】

2) パイプライン異常要因と現実的対策(利用者の会)【資料②】

### 2. 年次報告(案)について【資料③】【時間設定:20分】

### 3. パイプラインWGにおける検討の進捗状況について【資料④】

【時間設定:40分】

### 4. 次回協議会の予定【時間設定:5分】

・次回は、令和8年3月頃を予定しております。


パイプライン運転報告(令和 7 年 4 月 1 日～9 月 30 日)

1. 概要

令和 7 年度上期におけるパイプライン運転状況について、異常発生件数の推移と主な要因等を報告いたします。

2. 異常発生件数の推移(年度別比較)

| 年度   | 全体    | システム異常 | 巡回点検 | 問い合わせ |
|------|-------|--------|------|-------|
| R5 年 | 97 件  | 45 件   | 10 件 | 42 件  |
| R6 年 | 100 件 | 57 件   | 14 件 | 29 件  |
| R7 年 | 147 件 | 115 件  | 13 件 | 19 件  |

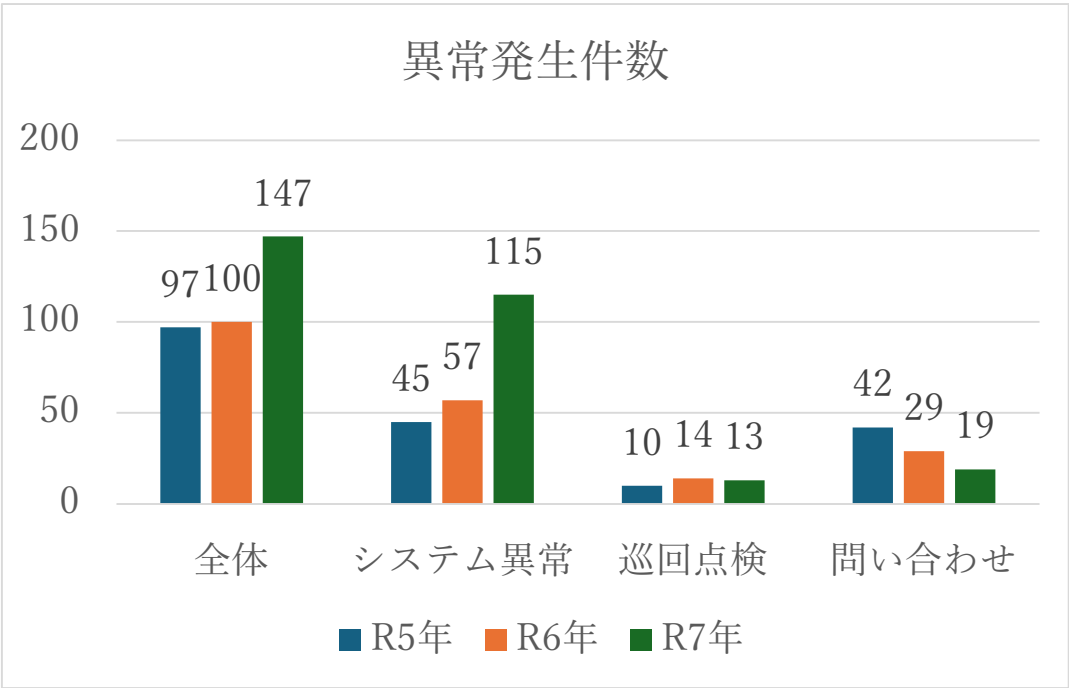

## 分析:

令和 7 年度は、システム異常の増加により、全体の異常件数が大幅に増加しました。特に「投入口ごみ詰まり等」が 88 件と多く、主な原因は以下の通りです:


- ・ 弁体へのごみ噛みこみ
- ・ 貯留部へのごみ堆積
- ・ センサー・弁体の汚れ
- ・ バケット下部でのごみ詰まり

また、浸入水によるセンサー汚れが異常発生の一因となっているケースも多く見られました。

---

## 3. 主な異常内容の内訳

| 異常内容      | 件数   |
|-----------|------|
| 投入口ごみ詰まり等 | 88 件 |
| 制御室故障解除   | 27 件 |
| 部品交換      | 11 件 |
| その他       | 21 件 |

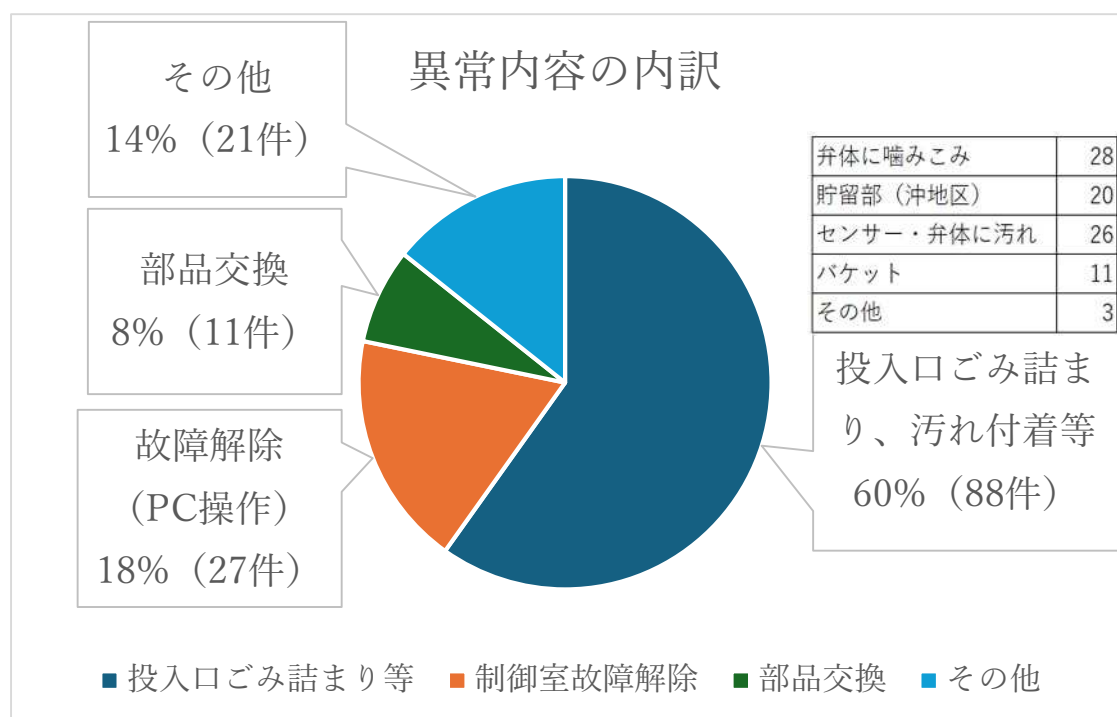

#### 4. 特記事項

- ・ 鍵穴の位置ずれ:4 件(前年 7 件)
  - 啓発ビラの効果が現れており、件数が減少しています。
- ・ 住民起因ごみによるバケット投入不具合:11 件(前年 14 件)
  - 高浜町および若葉町において、輸送管閉塞を引き起こすごみの投入が多く見られました。
  - 輸送管詰まりにより風速が低下し、弁体へのごみ噛みこみ異常に繋がるため、今後も注意喚起が必要です。

パイプライン運転報告《トラブル等対応記録》令和7年4月1日～令和7年9月30日

【全項目】

◆システム異常発報対応

システムが異常を発報したものであり、全地域もしくは系統もしくは個々の機器が停止したものです。

◆利用者からの連絡対応

利用者からの電話・メール等による問い合わせに対応したものです。

◆巡回及び定期点検で発見された不具合

巡回及び定期点検時に発見されたものです。

実際は発生していない費用です。  
※目安単位（５０円/人・分）



| NO | 月 | 日  | 曜日 | 時間    | 定時<br>運転 | 箇所<br>(センター) | 町名  | 機器名<br>(大分類) | 機器名<br>(小分類) | 状態     | レベル | 確認<br>場所 | トラブル確認状況    | 作業内容        | 作業<br>結果 | 作業<br>人数 | 作業<br>時間 | 工数<br>(人) | 労務費<br>(円) | 住民<br>起因 | システム異常/<br>巡回・定期点検 | 備考              |
|----|---|----|----|-------|----------|--------------|-----|--------------|--------------|--------|-----|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|-----------------|
| 1  | 4 | 1  | 火  | 6:38  | ○        | 8079         | 若葉町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 閉異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 20       | 40        | 2,000      | ◎        | システム異常             |                 |
| 2  | 4 | 2  | 水  | 12:15 | —        | 30118        | 陽光町 | 投入口地上部       | カギ           | 閉まらない  | B   | 現場       | カギ穴"開"の状態   | 合カギで正位置にもどす | 復旧       | 2        | 5        | 10        | 500        | ◎        | 問い合わせ対応            |                 |
| 3  | 4 | 5  | 土  | 12:52 | —        | センター         | 浜風町 | センター         | その他          | 停電・過電流 | B   | 現場       | 停電          | 点検・確認       | 復旧       | 2        | 60       | 120       | 6,000      | —        | システム異常             | 芦屋市浜風町 瞬時停電     |
| 4  | 4 | 5  | 土  | 15:51 | ×        | 5079         | 高浜町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 閉異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 50       | 100       | 5,000      | ◎        | システム異常             |                 |
| 5  | 4 | 6  | 日  | 13:24 | —        | 30188        | 陽光町 | 投入口地下部       | 貯留ドラム        | 呑込異常   | B   | 現場       | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 20       | 40        | 2,000      | —        | システム異常             | 4/7対応 故障解除      |
| 6  | 4 | 9  | 水  | 9:00  | —        | 32058        | 南浜町 | 投入口地下部       | 貯留ドラム        | 呑込異常   | B   | 現場       | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | システム異常             |                 |
| 7  | 4 | 10 | 木  | 5:59  | ○        | 5059         | 高浜町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 開異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | システム異常             |                 |
| 8  | 4 | 10 | 木  |       | —        | 11041        | 緑町  | 投入口地下部       | その他          | その他    | B   | 現場       | 部品の劣化（電気）   | 部品交換        | 復旧       | 2        | 20       | 40        | 2,000      | —        | 巡回定期点検             | UPSバッテリー交換ランプ点灯 |
| 9  | 4 | 14 | 月  | 5:59  | ○        | 5059         | 高浜町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 閉異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | システム異常             |                 |
| 10 | 4 | 14 | 月  | 15:44 | ×        | 8079         | 若葉町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 閉異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | ◎        | システム異常             | スキーウェア等衣類       |
| 11 | 4 | 16 | 水  | 8:45  | —        | 12011        | 潮見町 | 投入口地下部       | 排出弁          | その他    | B   | 現場       | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 10       | 20        | 1,000      | —        | システム異常             | センサー部にごみ引っかかり   |
| 12 | 4 | 16 | 水  |       | —        | 8059         | 若葉町 | 投入口地下部       | 排水ポンプ        | その他    | B   | 現場       | 部品の劣化（機械）   | 排水ポンプ交換     | 復旧       | 3        | 150      | 450       | 22,500     | —        | 巡回定期点検             |                 |
| 13 | 4 | 16 | 水  | 13:20 | —        | 11101        | 緑町  | 投入口地上部       | バケット         | 開かない   | B   | 現場       | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 5        | 10        | 500        | —        | 問い合わせ対応            |                 |
| 14 | 4 | 19 | 土  | 5:50  | ○        | 12021        | 潮見町 | 投入口地下部       | 排出弁          | 開異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 15       | 30        | 1,500      | —        | システム異常             |                 |
| 15 | 4 | 20 | 日  | 19:12 | —        | 30078        | 陽光町 | 投入口地下部       | 貯留ドラム        | 呑込異常   | B   | 現場       | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | システム異常             |                 |
| 16 | 4 | 21 | 月  | 5:03  | ○        | センター         | 浜風町 | 遮断弁地下部       | その他          | 伝送異常   | A   | モニタ      | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧       | 1        | 20       | 20        | 1,000      | —        | システム異常             |                 |
| 17 | 4 | 22 | 火  | 5:03  | ○        | センター         | 浜風町 | 遮断弁地下部       | その他          | 伝送異常   | A   | モニタ      | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧       | 1        | 20       | 20        | 1,000      | —        | システム異常             | I系・II系制御用PC再起動  |

|    |   |    |   |       |   |       |     |        |       |       |   |     |             |           |    |   |     |     |        |   |         |                 |
|----|---|----|---|-------|---|-------|-----|--------|-------|-------|---|-----|-------------|-----------|----|---|-----|-----|--------|---|---------|-----------------|
| 18 | 4 | 23 | 水 | 5:30  | ○ | 3071  | 新浜町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 開異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 15  | 30  | 1,500  | － | システム異常  |                 |
| 19 | 4 | 24 | 木 | 10:40 | － | 12121 | 潮見町 | 投入口地上部 | バケット  | 開かない  | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | 部品交換      | 復旧 | 2 | 40  | 80  | 4,000  | － | 問い合わせ対応 | ニードル線交換         |
| 20 | 4 | 25 | 金 | 15:55 | － | 12102 | 潮見町 | 投入口地上部 | カギ    | 回らない  | B | 現場  | コインマスター不良   | コインマスター交換 | 復旧 | 2 | 35  | 70  | 3,500  | － | 問い合わせ対応 |                 |
| 21 | 4 | 29 | 火 | 20:06 | － | 33118 | 海洋町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常  | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 30  | 60  | 3,000  | － | システム異常  |                 |
| 22 | 4 | 30 | 水 | 6:04  | ○ | 10019 | 若葉町 | 投入口地下部 | スクリュウ | その他   | B | 現場  | その他         | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 30  | 60  | 3,000  | － | システム異常  | スクリュウ先端にごみ引っかかり |
| 23 | 5 | 1  | 木 | 6:04  | ○ | 5059  | 高浜町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常   | B | 現場  | その他         | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 30  | 60  | 3,000  | ◎ | システム異常  | 新聞紙の束           |
| 24 | 5 | 6  | 火 | 6:01  | ○ | 9019  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | その他   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作    | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | － | システム異常  | 機側モード           |
| 25 | 5 | 6  | 火 | 6:05  | ○ | 5069  | 高浜町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 50  | 100 | 5,000  | － | システム異常  |                 |
| 26 | 5 | 7  | 水 | 5:40  | ○ | 12143 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 開異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 1 | 40  | 40  | 2,000  | － | システム異常  |                 |
| 27 | 5 | 10 | 土 | 6:29  | ○ | 8079  | 若葉町 | 投入口地下部 | 貯留槽   | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 10  | 20  | 1,000  | － | システム異常  |                 |
| 28 | 5 | 12 | 月 | 6:23  | ○ | 8059  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 40  | 80  | 4,000  | － | システム異常  |                 |
| 29 | 5 | 16 | 金 | 5:56  | ○ | 6041  | 浜風町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 開異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 1 | 40  | 40  | 2,000  | － | システム異常  |                 |
| 30 | 5 | 16 | 金 | 11:20 | － | 11101 | 緑町  | 投入口地上部 | カギ    | 回らない  | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | 部品交換      | 復旧 | 1 | 80  | 80  | 4,000  | － | 問い合わせ対応 | ニードル線交換         |
| 31 | 5 | 19 | 月 | 6:13  | ○ | 8019  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 1 | 50  | 50  | 2,500  | － | システム異常  |                 |
| 32 | 5 | 19 | 月 | 17:52 | × | 8079  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 40  | 80  | 4,000  | － | システム異常  |                 |
| 33 | 5 | 21 | 水 | 11:09 | × | 8059  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 40  | 80  | 4,000  | － | システム異常  |                 |
| 34 | 5 | 22 | 木 | 5:49  | ○ | 12032 | 潮見町 | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 1 | 60  | 60  | 3,000  | － | システム異常  |                 |
| 35 | 5 | 24 | 土 | 5:19  | ○ | 11071 | 緑町  | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作    | 復旧 | 1 | 3   | 3   | 150    | － | システム異常  |                 |
| 36 | 5 | 27 | 火 | 5:28  | ○ | 11031 | 緑町  | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作    | 復旧 | 1 | 3   | 3   | 150    | － | システム異常  |                 |
| 37 | 5 | 27 | 火 | 7:51  | － | 30108 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常  | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | － | システム異常  |                 |
| 38 | 5 | 27 | 火 | 12:10 | － | 12081 | 潮見町 | 投入口地上部 | バケット  | 閉まらない | B | 現場  | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | － | 問い合わせ対応 |                 |
| 39 | 5 | 28 | 水 | 5:37  | ○ | 3101  | 新浜町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 開異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 30  | 60  | 3,000  | ◎ | システム異常  | 弁に衣類噛み込み        |
| 40 | 5 | 28 | 水 |       | － | 33018 | 海洋町 | 投入口地下部 | 排水ポンプ | 回転異常  | B | 現場  | 排水ポンプ不良     | 排水ポンプ交換   | 復旧 | 3 | 120 | 360 | 18,000 | － | 巡回定期点検  |                 |
| 41 | 5 | 28 | 水 |       | － | 12041 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排水ポンプ | 回転異常  | B | 現場  | 排水ポンプ不良     | 排水ポンプ交換   | 復旧 | 3 | 120 | 360 | 18,000 | － | 巡回定期点検  |                 |
| 42 | 5 | 28 | 水 |       | － | 100   | 浜風町 | 投入口地下部 | 遮断弁   | その他   | B | 現場  | 部品の劣化（電気）   | 部品交換      | 復旧 | 2 | 30  | 60  | 3,000  | － | 巡回定期点検  | UPSバッテリー交換ランプ点灯 |
| 43 | 5 | 28 | 水 |       | － | 11041 | 緑町  | 投入口地上部 | カギ    | 回らない  | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | 部品交換      | 復旧 | 2 | 40  | 80  | 4,000  | － | 巡回定期点検  | ニードル線交換         |
| 44 | 5 | 30 | 金 | 5:49  | ○ | 12032 | 潮見町 | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 30  | 60  | 3,000  | － | システム異常  |                 |
| 45 | 5 | 30 | 金 | 5:28  | ○ | 11031 | 緑町  | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作    | 復旧 | 1 | 3   | 3   | 150    | － | システム異常  |                 |
| 46 | 5 | 31 | 土 | 14:57 | × | センター  | 浜風町 | センター   | 貯留ドラム | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | レベル計清掃    | 復旧 | 1 | 30  | 30  | 1,500  | － | システム異常  | 浸入水による影響        |
| 47 | 6 | 2  | 月 | 16:25 | － | 11041 | 緑町  | 投入口地上部 | バケット  | 閉まらない | B | 現場  | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 2 | 10  | 20  | 1,000  | － | 問い合わせ対応 |                 |
| 48 | 6 | 5  | 木 | 5:29  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃   | 復旧 | 1 | 15  | 15  | 750    | － | システム異常  | 浸入水による影響        |

|    |   |    |   |       |   |       |     |        |       |       |   |     |             |             |    |   |     |     |        |   |         |                    |
|----|---|----|---|-------|---|-------|-----|--------|-------|-------|---|-----|-------------|-------------|----|---|-----|-----|--------|---|---------|--------------------|
| 49 | 6 | 6  | 金 | 5:39  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 50 | 6 | 9  | 月 | 5:03  | ○ | センター  | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他   | 伝送異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 20  | 20  | 1,000  | — | システム異常  | I系・II系制御用PC再起動     |
| 51 | 6 | 9  | 月 |       | — | 3041  | 浜風町 | 投入口地下部 | 排水ポンプ | 回転異常  | B | 現場  | 排水ポンプ不良     | 排水ポンプ交換     | 復旧 | 3 | 120 | 360 | 18,000 | — | 巡回定期点検  | 水中ポンプ及び「タープ」レーカー交換 |
| 52 | 6 | 9  | 月 | 15:19 | × | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 10  | 20  | 1,000  | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 53 | 6 | 12 | 木 | 5:23  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 54 | 6 | 11 | 水 | 20:01 | — | 30188 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常  | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  | 6/12対応             |
| 55 | 6 | 12 | 木 | 6:43  | ○ | 800   | 若葉町 | 遮断弁地下部 | 遮断弁   | 閉異常   | B | 現場  | 輸送管にごみ詰り・堆積 | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 60  | 120 | 6,000  | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 56 | 6 | 13 | 金 | 11:55 | — | 5059  | 高浜町 | 投入口地上部 | バケット  | 閉まらない | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | 部品交換        | 復旧 | 2 | 120 | 240 | 12,000 | — | 問い合わせ対応 | ラッチ交換              |
| 57 | 6 | 13 | 金 | 10:50 | — | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 58 | 6 | 14 | 土 | 10:26 | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 59 | 6 | 14 | 土 | 5:21  | ○ | 11061 | 緑町  | 投入口地下部 | 排出弁   | 閉異常   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常  |                    |
| 60 | 6 | 14 | 土 | 11:15 | — | 30118 | 陽光町 | 投入口地上部 | カギ    | 回らない  | B | 現場  | カギ穴"開"の状態   | 合カギで正位置にもどす | 復旧 | 2 | 10  | 20  | 1,000  | ◎ | 問い合わせ対応 |                    |
| 61 | 6 | 16 | 月 | 5:15  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 10  | 20  | 1,000  | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 62 | 6 | 16 | 月 | 8:25  | × | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 63 | 6 | 16 | 月 | 12:11 | — | 300   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | 遮断弁   | 閉異常   | B | 現場  | ブレーカトリップ    | Vベルト交換      | 復旧 | 2 | 60  | 120 | 6,000  | — | システム異常  |                    |
| 64 | 6 | 17 | 火 | 5:43  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 65 | 6 | 17 | 火 | 5:51  | ○ | 12011 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 開異常   | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | 部品交換        | 復旧 | 2 | 90  | 180 | 9,000  | — | システム異常  | リミットスイッチ交換         |
| 66 | 6 | 18 | 水 | 5:56  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 40  | 40  | 2,000  | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 67 | 6 | 19 | 木 | 5:58  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 68 | 6 | 19 | 木 | 18:19 | — | 30188 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常  | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                    |
| 69 | 6 | 23 | 月 | 8:30  | × | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 70 | 6 | 23 | 月 | 6:05  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 71 | 6 | 23 | 月 | 16:36 | — | 30188 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常  | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                    |
| 72 | 6 | 24 | 火 | 5:59  | ○ | 9019  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 開異常   | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | Vベルト交換      | 復旧 | 2 | 60  | 120 | 6,000  | — | システム異常  |                    |
| 73 | 6 | 25 | 水 | 15:50 | — | 3071  | 新浜町 | 投入口地上部 | カギ    | 回らない  | B | 現場  | カギ穴"開"の状態   | 合カギで正位置にもどす | 復旧 | 2 | 5   | 10  | 500    | ◎ | 問い合わせ対応 |                    |
| 74 | 6 | 26 | 木 | 6:10  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 20  | 20  | 1,000  | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 75 | 6 | 27 | 金 | 6:11  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | 貯留ドラム | 呑込異常  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 76 | 6 | 27 | 金 | 5:17  | ○ | 11091 | 緑町  | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかき込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                    |
| 77 | 6 | 28 | 土 | 6:11  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 78 | 6 | 29 | 日 | 5:38  | — | 33098 | 陽光町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 伝送異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 50  | 50  | 2,500  | — | システム異常  | 現地異常なし             |
| 79 | 6 | 30 | 月 | 5:03  | ○ | センター  | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他   | 伝送異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 20  | 20  | 1,000  | — | システム異常  | I系・II系制御用PC再起動     |

|     |   |    |   |       |   |       |     |        |       |       |   |     |             |             |    |   |    |    |       |   |         |                    |
|-----|---|----|---|-------|---|-------|-----|--------|-------|-------|---|-----|-------------|-------------|----|---|----|----|-------|---|---------|--------------------|
| 80  | 6 | 30 | 月 | 6:05  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 10 | 10 | 500   | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 81  | 7 | 1  | 火 | 5:28  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 5  | 5  | 250   | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 82  | 7 | 2  | 水 | 6:11  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 5  | 5  | 250   | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 83  | 7 | 3  | 木 | 5:56  | ○ | 6021  | 浜風町 | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 20 | 40 | 2,000 | — | システム異常  |                    |
| 84  | 7 | 3  | 木 | 16:40 | — | 10029 | 若葉町 | 投入口地上部 | バケット  | 閉まらない | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | バケット調整      | 復旧 | 1 | 30 | 30 | 1,500 | — | 問い合わせ対応 |                    |
| 85  | 7 | 4  | 金 | 10:30 | — | 12131 | 潮見町 | 投入口地上部 | バケット  | 開かない  | B | 現場  | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 30 | 30 | 1,500 | — | 問い合わせ対応 |                    |
| 86  | 7 | 5  | 土 | 5:28  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 5  | 5  | 250   | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 87  | 7 | 7  | 月 |       | — | 12141 | 潮見町 | 投入口地上部 | カギ    | 回らない  | B | 現場  | コインマスター不良   | コインマスター交換   | 復旧 | 2 | 40 | 80 | 4,000 | — | 巡回定期点検  |                    |
| 88  | 7 | 10 | 木 | 11:16 | — | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 15 | 15 | 750   | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 89  | 7 | 11 | 金 | 14:00 | — | 5039  | 高浜町 | 投入口地上部 | カギ    | 回らない  | B | 現場  | カギ穴"開"の状態   | 合カギで正位置にもどす | 復旧 | 1 | 10 | 10 | 500   | ◎ | 問い合わせ対応 |                    |
| 90  | 7 | 12 | 土 | 5:00  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 開異常   | B | 現場  | ブレーカートリップ   | 点検・確認       | 復旧 | 1 | 15 | 15 | 750   | — | システム異常  |                    |
| 91  | 7 | 12 | 土 |       | — | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | その他   | B | 現場  | 部品の劣化（電気）   | 部品交換        | 復旧 | 2 | 20 | 40 | 2,000 | — | 巡回定期点検  | UPSバッテリー交換ランプ点灯    |
| 92  | 7 | 13 | 日 | 3:00  | — | 30098 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | ごみ詰り  | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 15 | 30 | 1,500 | — | システム異常  |                    |
| 93  | 7 | 15 | 火 | 8:43  | — | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 15 | 15 | 750   | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 94  | 7 | 17 | 木 | 5:10  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 10 | 10 | 500   | — | システム異常  |                    |
| 95  | 7 | 17 | 木 | 7:47  | × | 12032 | 潮見町 | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 20 | 40 | 2,000 | — | システム異常  |                    |
| 96  | 7 | 18 | 金 | 18:34 | — | 32028 | 南浜町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | ごみ詰り  | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 15 | 30 | 1,500 | — | システム異常  |                    |
| 97  | 7 | 19 | 土 | 5:00  | ○ | 11011 | 緑町  | 投入口地下部 | 吸気弁   | 開異常   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 5  | 5  | 250   | — | システム異常  | 現地確認：異常認められず       |
| 98  | 7 | 19 | 土 | 10:20 | — | 12021 | 潮見町 | 投入口地上部 | マクリット | その他   | B | 現場  | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 10 | 20 | 1,000 | — | システム異常  | 満杯表示消灯せず→ごみ除去により消灯 |
| 99  | 7 | 21 | 月 | 6:07  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 10 | 10 | 500   | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 100 | 7 | 23 | 水 | 9:00  | — | 12011 | 潮見町 | 投入口地上部 | マクリット | その他   | B | 現場  | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 10 | 20 | 1,000 | — | システム異常  | 満杯表示消灯せず→ごみ除去により消灯 |
| 101 | 7 | 23 | 水 | 5:03  | ○ | センター  | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他   | 伝送異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 20 | 20 | 1,000 | — | システム異常  | I系・II系制御用PC再起動     |
| 102 | 7 | 24 | 木 | 8:18  | × | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 15 | 15 | 750   | — | システム異常  | 浸入水による影響           |
| 103 | 7 | 25 | 金 | 19:42 | — | 30098 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常  | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 1 | 20 | 20 | 1,000 | — | システム異常  | 7/26対応             |
| 104 | 7 | 26 | 土 | 5:00  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 開異常   | B | 現場  | ブレーカートリップ   | 点検・確認       | 復旧 | 1 | 10 | 10 | 500   | — | システム異常  |                    |
| 105 | 7 | 28 | 月 | 6:20  | ○ | 11111 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 閉異常   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作      | 復旧 | 1 | 5  | 5  | 250   | — | システム異常  | 運転実施：異常発生せず        |
| 106 | 7 | 28 | 月 | 8:46  | — | 30118 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常  | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 20 | 40 | 2,000 | — | システム異常  |                    |
| 107 | 7 | 28 | 月 | 15:38 | — | 12011 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 開異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 20 | 40 | 2,000 | — | システム異常  |                    |
| 108 | 7 | 28 | 月 | 16:54 | — | 12061 | 潮見町 | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常   | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 20 | 40 | 2,000 | — | システム異常  |                    |
| 109 | 7 | 29 | 火 | 9:20  | — | 11149 | 緑町  | 投入口地上部 | バケット  | 開かない  | B | 現場  | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 2 | 5  | 10 | 500   | ◎ | 問い合わせ対応 | 木製おぼん除去            |
| 110 | 7 | 30 | 水 | 14:23 | × | 300   | 浜風町 | 投入口地下部 | 遮断弁   | 閉異常   | B | 現場  | 遮断弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃     | 復旧 | 3 | 20 | 60 | 3,000 | — | システム異常  |                    |

|     |   |    |   |       |   |       |     |        |        |        |   |     |             |         |    |   |     |     |        |   |         |                        |
|-----|---|----|---|-------|---|-------|-----|--------|--------|--------|---|-----|-------------|---------|----|---|-----|-----|--------|---|---------|------------------------|
| 111 | 7 | 31 | 木 | 5:00  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロフ    | 開異常    | B | 現場  | ブレーカートリップ   | 点検・確認   | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常  | 電磁弁交換                  |
| 112 | 8 | 1  | 金 | 14:25 | — | 11051 | 緑町  | 投入口地上部 | バケット   | 閉まらない  | B | 現場  | バケット下にゴミ詰り  | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | 問い合わせ対応 |                        |
| 113 | 8 | 2  | 土 | 14:37 | × | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ  | ブリッジ   | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 15  | 15  | 750    | — | システム異常  |                        |
| 114 | 8 | 4  | 月 | 5:32  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ  | ブリッジ   | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | システム異常  |                        |
| 115 | 8 | 4  | 月 | 5:19  | ○ | 1021  | 浜風町 | 投入口地下部 | 吸気弁    | 閉異常    | B | 現場  | 排出弁にゴミかみ込み  | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                        |
| 116 | 8 | 5  | 火 | 13:37 | × | 300   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | 遮断弁    | 閉異常    | B | 現場  | 弁体に汚れ付着     | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 3 | 20  | 60  | 3,000  | — | システム異常  |                        |
| 117 | 8 | 7  | 木 | 5:13  | ○ | 900   | 若葉町 | 遮断弁地下部 | 遮断弁    | 閉異常    | A | 現場  | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常  |                        |
| 118 | 8 | 7  | 木 | 18:48 | — | 33118 | 海洋町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にゴミ詰り・残留 | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  | 8/8対応                  |
| 119 | 8 | 11 | 月 | 15:58 | × | センター  | 浜風町 | センター   | 切替機    | 閉異常    | B | 現場  | 弁体に汚れ付着     | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 20  | 20  | 1,000  | — | システム異常  |                        |
| 120 | 8 | 14 | 木 | 19:46 | × | 30188 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にゴミ詰り・残留 | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  | 8/15対応                 |
| 121 | 8 | 15 | 金 | 21:00 | — | 30108 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にゴミ詰り・残留 | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  | 8/16対応                 |
| 122 | 8 | 15 | 金 | 21:12 | — | 30188 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にゴミ詰り・残留 | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  | 8/16対応                 |
| 123 | 8 | 16 | 土 | 12:35 | — | 12101 | 潮見町 | 投入口地上部 | バケット   | 閉まらない  | B | 現場  | バケット下にゴミ詰り  | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 5   | 10  | 500    | — | 問い合わせ対応 |                        |
| 124 | 8 | 19 | 火 |       | — | 11129 | 緑町  | 投入口地下部 | 排水ポンプ  | 回転異常   | B | 現場  | 排水ポンプ不良     | 排水ポンプ交換 | 復旧 | 3 | 120 | 360 | 18,000 | — | 巡回定期点検  |                        |
| 125 | 8 | 23 | 土 | 6:03  | ○ | 3051  | 浜風町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 閉異常    | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常  |                        |
| 126 | 8 | 25 | 月 | 5:03  | ○ | センター  | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他    | 伝送異常   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 30  | 30  | 1,500  | — | システム異常  |                        |
| 127 | 8 | 25 | 月 |       | — | 12081 | 潮見町 | 投入口地下部 | その他    | その他    | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | 部品交換    | 復旧 | 3 | 150 | 450 | 22,500 | — | 巡回定期点検  | 満杯レベル計交換               |
| 128 | 8 | 26 | 火 | 5:54  | ○ | 12143 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 開異常    | B | 現場  | 排出弁にゴミかみ込み  | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                        |
| 129 | 8 | 27 | 水 | 9:15  | ○ | 32038 | 南浜町 | 投入口地下部 | バケット   | 閉まらない  | B | 現場  | バケット下にゴミ詰り  | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | 問い合わせ対応 |                        |
| 130 | 8 | 27 | 水 | 9:31  | × | 12071 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 閉異常    | B | 現場  | 排出弁にゴミかみ込み  | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                        |
| 131 | 8 | 27 | 水 | 19:50 | — | 30108 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にゴミ詰り・残留 | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  | 8/28対応                 |
| 132 | 8 | 28 | 木 | 6:05  | ○ | センター  | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他    | 伝送異常   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 25  | 25  | 1,250  | — | システム異常  | PCシャットダウン、再起動実施 異常再発   |
| 133 | 8 | 28 | 木 |       | — | 30078 | 陽光町 | 投入口地下部 | その他    | その他    | B | 現場  | 部品の劣化（電気）   | 部品交換    | 復旧 | 3 | 30  | 90  | 4,500  | — | 巡回定期点検  | UPSバッテリー交換ランプ点灯        |
| 134 | 8 | 30 | 土 | 0:59  | — | 600   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他    | 伝送異常   | C | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 継続 | 1 | 30  | 30  | 1,500  | — | システム異常  | 8/30早朝対応               |
| 135 | 9 | 1  | 月 |       | — | 600   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他    | 伝送異常   | B | 現場  | 電気配線接触不良    | 電気配線等調整 | 継続 | 3 | 120 | 360 | 18,000 | — | システム異常  | 8/30 基板交換 協力会社へ調査・修理依頼 |
| 136 | 9 | 1  | 月 | 9:18  | × | 12032 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 閉異常    | B | 現場  | 排出弁にゴミかみ込み  | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                        |
| 137 | 9 | 2  | 火 | 1:49  | — | センター  | 浜風町 | センター   | 中央監視装置 | 停電・過電流 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 15  | 15  | 750    | — | システム異常  | 01：49 瞬時電圧低下発生（芦屋市）    |
| 138 | 9 | 2  | 火 | 6:17  | ○ | 1031  | 浜風町 | 投入口地下部 | 吸気弁    | 閉異常    | B | 現場  | 排出弁にゴミかみ込み  | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                        |
| 139 | 9 | 4  | 木 | 16:35 | — | 30108 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にゴミ詰り・残留 | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                        |
| 140 | 9 | 8  | 月 | 10:55 | — | 4019  | 高浜町 | 投入口地上部 | マクリット  | その他    | B | 現場  | 電気配線接触不良    | 電気配線等調整 | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | 問い合わせ対応 | 内容：緑ランプになっていない         |
| 141 | 9 | 8  | 月 | 6:35  | ○ | 12011 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 閉異常    | B | 現場  | 弁体に汚れ付着     | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                        |

|     |   |    |   |       |   |       |     |        |       |       |   |     |             |         |    |   |     |     |        |   |         |                |
|-----|---|----|---|-------|---|-------|-----|--------|-------|-------|---|-----|-------------|---------|----|---|-----|-----|--------|---|---------|----------------|
| 142 | 9 | 10 | 水 | 5:53  | — | 30118 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常  | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | ◎ | システム異常  | 段ボールにより詰まり発生   |
| 143 | 9 | 11 | 木 | 6:00  | × | 8079  | 若葉町 | 投入口地下部 | スクリュウ | ブリッジ  | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常  |                |
| 144 | 9 | 15 | 月 | 15:11 | — | 500   | 高浜町 | 遮断弁地下部 | 遮断弁   | 開異常   | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | Vベルト交換  | 復旧 | 2 | 60  | 120 | 6,000  | — | システム異常  |                |
| 145 | 9 | 19 | 金 |       | — | 600   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他   | その他   | B | 現場  | 部品の劣化（電気）   | 部品交換    | 復旧 | 2 | 120 | 240 | 12,000 | — | 巡回定期点検  | 伝送故障への対応：AVR交換 |
| 146 | 9 | 22 | 月 | 5:03  | ○ | 600   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他   | 伝送異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 15  | 15  | 750    | — | システム異常  |                |
| 147 | 9 | 24 | 水 | 12:15 | — | 30128 | 陽光町 | 投入口地上部 | バケット  | 閉まらない | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 25  | 50  | 2,500  | — | 問い合わせ対応 |                |

※作業時間は、現場までの行き帰りの時間も含みます。

※定時（運転）中かどうかは、異常発生時刻より判断しています。

★ 4月 1日～ 9月30 日   R7年：147件   R6年：100件   R5年：97件

| レベル | 作業目安                                     |
|-----|------------------------------------------|
| A   | センターの遠隔操作で復旧したもの                         |
| B   | 現場での状況確認や作業をして工数480人分以内に復旧したもの           |
| C   | 復旧に工数480人以上費やしたものと及び重大なトラブルに発展するものorしたもの |
| ？   | 上記以外の事例で判定が難しいもの                         |

※ 2 回以上同一事象で同じ投入口で発生したものについては報告時に、 レベルをCに修正する。

※作業時間は、日報に記載されていないものは、おおむねの時間を聞き取って記入しています

※年次点検は、年間を通して点検箇所を定めて計画的に行っているため、年に一度しか点検しない箇所もあります。

※システム停止とはセンターの監視抑制システムが停止したものです。その他についても、その投入口もしくはその系統が停止しています。

パイプライン運転報告《トラブル等対応記録》令和7年4月1日～令和7年9月30日
 【システム異常】

◆システム異常発報対応

システムが異常を発報したものであり、全地域もしくは系統もしくは個々の機器が停止したものです。

◆利用者からの連絡対応

利用者からの電話・メール等による問い合わせに対応したものです。

◆巡回及び定期点検で発見された不具合

巡回及び定期点検時に発見されたものです。

実際は発生していない費用です。  
 ※目安単位（５０円/人・分）



| NO | 月 | 日  | 曜日 | 時間    | 定時<br>運転 | 箇所<br>(センター) | 町名  | 機器名<br>(大分類) | 機器名<br>(小分類) | 状態     | レベル | 確認<br>場所 | トラブル確認状況    | 作業内容    | 作業<br>結果 | 作業<br>人数 | 作業<br>時間 | 工数<br>(人) | 労務費<br>(円) | 住民<br>起因 | システム異常/<br>巡回・定期点検 | 備考              |
|----|---|----|----|-------|----------|--------------|-----|--------------|--------------|--------|-----|----------|-------------|---------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|-----------------|
| 1  | 4 | 1  | 火  | 6:38  | ○        | 8079         | 若葉町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 閉異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 20       | 40        | 2,000      | ◎        | システム異常             |                 |
| 2  | 4 | 5  | 土  | 12:52 | —        | センター         | 浜風町 | センター         | その他          | 停電・過電流 | B   | 現場       | 停電          | 点検・確認   | 復旧       | 2        | 60       | 120       | 6,000      | —        | システム異常             | 芦屋市浜風町 瞬時停電     |
| 3  | 4 | 5  | 土  | 15:51 | ×        | 5079         | 高浜町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 閉異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 50       | 100       | 5,000      | ◎        | システム異常             |                 |
| 4  | 4 | 6  | 日  | 13:24 | —        | 30188        | 陽光町 | 投入口地下部       | 貯留ドラム        | 呑込異常   | B   | 現場       | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 20       | 40        | 2,000      | —        | システム異常             | 4/7対応 故障解除      |
| 5  | 4 | 9  | 水  | 9:00  | —        | 32058        | 南浜町 | 投入口地下部       | 貯留ドラム        | 呑込異常   | B   | 現場       | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | システム異常             |                 |
| 6  | 4 | 10 | 木  | 5:59  | ○        | 5059         | 高浜町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 開異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | システム異常             |                 |
| 7  | 4 | 14 | 月  | 5:59  | ○        | 5059         | 高浜町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 閉異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | システム異常             |                 |
| 8  | 4 | 14 | 月  | 15:44 | ×        | 8079         | 若葉町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 閉異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | ◎        | システム異常             | スキーウェア等衣類       |
| 9  | 4 | 16 | 水  | 8:45  | —        | 12011        | 潮見町 | 投入口地下部       | 排出弁          | その他    | B   | 現場       | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 10       | 20        | 1,000      | —        | システム異常             | センサー部にごみ引っかかり   |
| 10 | 4 | 19 | 土  | 5:50  | ○        | 12021        | 潮見町 | 投入口地下部       | 排出弁          | 開異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 15       | 30        | 1,500      | —        | システム異常             |                 |
| 11 | 4 | 20 | 日  | 19:12 | —        | 30078        | 陽光町 | 投入口地下部       | 貯留ドラム        | 呑込異常   | B   | 現場       | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | システム異常             |                 |
| 12 | 4 | 21 | 月  | 5:03  | ○        | センター         | 浜風町 | 遮断弁地下部       | その他          | 伝送異常   | A   | モニタ      | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧       | 1        | 20       | 20        | 1,000      | —        | システム異常             |                 |
| 13 | 4 | 22 | 火  | 5:03  | ○        | センター         | 浜風町 | 遮断弁地下部       | その他          | 伝送異常   | A   | モニタ      | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧       | 1        | 20       | 20        | 1,000      | —        | システム異常             | I系・II系制御用PC再起動  |
| 14 | 4 | 23 | 水  | 5:30  | ○        | 3071         | 新浜町 | 投入口地下部       | 排出弁          | 開異常    | B   | 現場       | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 15       | 30        | 1,500      | —        | システム異常             |                 |
| 15 | 4 | 29 | 火  | 20:06 | —        | 33118        | 海洋町 | 投入口地下部       | 貯留ドラム        | 呑込異常   | B   | 現場       | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | システム異常             |                 |
| 16 | 4 | 30 | 水  | 6:04  | ○        | 10019        | 若葉町 | 投入口地下部       | スクリュウ        | その他    | B   | 現場       | その他         | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | システム異常             | スクリュウ先端にごみ引っかかり |
| 17 | 5 | 1  | 木  | 6:04  | ○        | 5059         | 高浜町 | 投入口地下部       | 排出機弁         | 閉異常    | B   | 現場       | その他         | ごみ除去・清掃 | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | ◎        | システム異常             | 新聞紙の束           |

|    |   |    |   |       |   |       |     |        |       |      |   |     |             |         |    |   |    |     |       |   |        |                |
|----|---|----|---|-------|---|-------|-----|--------|-------|------|---|-----|-------------|---------|----|---|----|-----|-------|---|--------|----------------|
| 18 | 5 | 6  | 火 | 6:01  | ○ | 9019  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | その他  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | — | システム異常 | 機側モード          |
| 19 | 5 | 6  | 火 | 6:05  | ○ | 5069  | 高浜町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 50 | 100 | 5,000 | — | システム異常 |                |
| 20 | 5 | 7  | 水 | 5:40  | ○ | 12143 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 開異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 40 | 40  | 2,000 | — | システム異常 |                |
| 21 | 5 | 10 | 土 | 6:29  | ○ | 8079  | 若葉町 | 投入口地下部 | 貯留槽   | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 10 | 20  | 1,000 | — | システム異常 |                |
| 22 | 5 | 12 | 月 | 6:23  | ○ | 8059  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 40 | 80  | 4,000 | — | システム異常 |                |
| 23 | 5 | 16 | 金 | 5:56  | ○ | 6041  | 浜風町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 開異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 40 | 40  | 2,000 | — | システム異常 |                |
| 24 | 5 | 19 | 月 | 6:13  | ○ | 8019  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 50 | 50  | 2,500 | — | システム異常 |                |
| 25 | 5 | 19 | 月 | 17:52 | × | 8079  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 40 | 80  | 4,000 | — | システム異常 |                |
| 26 | 5 | 21 | 水 | 11:09 | × | 8059  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 閉異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 40 | 80  | 4,000 | — | システム異常 |                |
| 27 | 5 | 22 | 木 | 5:49  | ○ | 12032 | 潮見町 | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 60 | 60  | 3,000 | — | システム異常 |                |
| 28 | 5 | 24 | 土 | 5:19  | ○ | 11071 | 緑町  | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 3  | 3   | 150   | — | システム異常 |                |
| 29 | 5 | 27 | 火 | 5:28  | ○ | 11031 | 緑町  | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 3  | 3   | 150   | — | システム異常 |                |
| 30 | 5 | 27 | 火 | 7:51  | — | 30108 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常 | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20 | 40  | 2,000 | — | システム異常 |                |
| 31 | 5 | 28 | 水 | 5:37  | ○ | 3101  | 新浜町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 開異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 30 | 60  | 3,000 | ◎ | システム異常 | 弁に衣類噛み込み       |
| 32 | 5 | 30 | 金 | 5:49  | ○ | 12032 | 潮見町 | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 30 | 60  | 3,000 | — | システム異常 |                |
| 33 | 5 | 30 | 金 | 5:28  | ○ | 11031 | 緑町  | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 3  | 3   | 150   | — | システム異常 |                |
| 34 | 5 | 31 | 土 | 14:57 | × | センター  | 浜風町 | センター   | 貯留ドラム | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | レベル計清掃  | 復旧 | 1 | 30 | 30  | 1,500 | — | システム異常 | 浸入水による影響       |
| 35 | 6 | 5  | 木 | 5:29  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 15 | 15  | 750   | — | システム異常 | 浸入水による影響       |
| 36 | 6 | 6  | 金 | 5:39  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10 | 10  | 500   | — | システム異常 | 浸入水による影響       |
| 37 | 6 | 9  | 月 | 5:03  | ○ | センター  | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他   | 伝送異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 20 | 20  | 1,000 | — | システム異常 | I系・II系制御用PC再起動 |
| 38 | 6 | 9  | 月 | 15:19 | × | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 10 | 20  | 1,000 | — | システム異常 | 浸入水による影響       |
| 39 | 6 | 12 | 木 | 5:23  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | — | システム異常 | 浸入水による影響       |
| 40 | 6 | 11 | 水 | 20:01 | — | 30188 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常 | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20 | 40  | 2,000 | — | システム異常 | 6/12対応         |
| 41 | 6 | 12 | 木 | 6:43  | ○ | 800   | 若葉町 | 遮断弁地下部 | 遮断弁   | 閉異常  | B | 現場  | 輸送管にごみ詰り・堆積 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 60 | 120 | 6,000 | — | システム異常 | 浸入水による影響       |
| 42 | 6 | 13 | 金 | 10:50 | — | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | — | システム異常 | 浸入水による影響       |
| 43 | 6 | 14 | 土 | 10:26 | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | — | システム異常 | 浸入水による影響       |
| 44 | 6 | 14 | 土 | 5:21  | ○ | 11061 | 緑町  | 投入口地下部 | 排出弁   | 閉異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | — | システム異常 |                |
| 45 | 6 | 16 | 月 | 5:15  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 10 | 20  | 1,000 | — | システム異常 | 浸入水による影響       |
| 46 | 6 | 16 | 月 | 8:25  | × | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | — | システム異常 | 浸入水による影響       |
| 47 | 6 | 16 | 月 | 12:11 | — | 300   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | 遮断弁   | 閉異常  | B | 現場  | ブレーカートリップ   | Vベルト交換  | 復旧 | 2 | 60 | 120 | 6,000 | — | システム異常 |                |
| 48 | 6 | 17 | 火 | 5:43  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10 | 10  | 500   | — | システム異常 | 浸入水による影響       |

|    |   |    |   |       |   |       |     |        |       |      |   |     |             |         |    |   |    |     |       |   |        |                    |
|----|---|----|---|-------|---|-------|-----|--------|-------|------|---|-----|-------------|---------|----|---|----|-----|-------|---|--------|--------------------|
| 49 | 6 | 17 | 火 | 5:51  | ○ | 12011 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 開異常  | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | 部品交換    | 復旧 | 2 | 90 | 180 | 9,000 | － | システム異常 | リミットスイッチ交換         |
| 50 | 6 | 18 | 水 | 5:56  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 40 | 40  | 2,000 | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 51 | 6 | 19 | 木 | 5:58  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10 | 10  | 500   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 52 | 6 | 19 | 木 | 18:19 | － | 30188 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常 | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20 | 40  | 2,000 | － | システム異常 |                    |
| 53 | 6 | 23 | 月 | 8:30  | × | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10 | 10  | 500   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 54 | 6 | 23 | 月 | 6:05  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 55 | 6 | 23 | 月 | 16:36 | － | 30188 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常 | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20 | 40  | 2,000 | － | システム異常 |                    |
| 56 | 6 | 24 | 火 | 5:59  | ○ | 9019  | 若葉町 | 投入口地下部 | 排出機弁  | 開異常  | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | Vベルト交換  | 復旧 | 2 | 60 | 120 | 6,000 | － | システム異常 |                    |
| 57 | 6 | 26 | 木 | 6:10  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 20 | 20  | 1,000 | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 58 | 6 | 27 | 金 | 6:11  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | 貯留ドラム | 呑込異常 | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10 | 10  | 500   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 59 | 6 | 27 | 金 | 5:17  | ○ | 11091 | 緑町  | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20 | 40  | 2,000 | － | システム異常 |                    |
| 60 | 6 | 28 | 土 | 6:11  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10 | 10  | 500   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 61 | 6 | 29 | 日 | 5:38  | － | 33098 | 陽光町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 伝送異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 50 | 50  | 2,500 | － | システム異常 | 現地異常なし             |
| 62 | 6 | 30 | 月 | 5:03  | ○ | センター  | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他   | 伝送異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 20 | 20  | 1,000 | － | システム異常 | I系・II系制御用PC再起動     |
| 63 | 6 | 30 | 月 | 6:05  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 10 | 10  | 500   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 64 | 7 | 1  | 火 | 5:28  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 65 | 7 | 2  | 水 | 6:11  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 66 | 7 | 3  | 木 | 5:56  | ○ | 6021  | 浜風町 | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20 | 40  | 2,000 | － | システム異常 |                    |
| 67 | 7 | 5  | 土 | 5:28  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 68 | 7 | 10 | 木 | 11:16 | － | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 15 | 15  | 750   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 69 | 7 | 12 | 土 | 5:00  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 開異常  | B | 現場  | ブレーカートリップ   | 点検、確認   | 復旧 | 1 | 15 | 15  | 750   | － | システム異常 |                    |
| 70 | 7 | 13 | 日 | 3:00  | － | 30098 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | ごみ詰り | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 15 | 30  | 1,500 | － | システム異常 |                    |
| 71 | 7 | 15 | 火 | 8:43  | － | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 15 | 15  | 750   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 72 | 7 | 17 | 木 | 5:10  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10 | 10  | 500   | － | システム異常 |                    |
| 73 | 7 | 17 | 木 | 7:47  | × | 12032 | 潮見町 | 投入口地下部 | 吸気弁   | 閉異常  | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20 | 40  | 2,000 | － | システム異常 |                    |
| 74 | 7 | 18 | 金 | 18:34 | － | 32028 | 南浜町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | ごみ詰り | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 15 | 30  | 1,500 | － | システム異常 |                    |
| 75 | 7 | 19 | 土 | 5:00  | ○ | 11011 | 緑町  | 投入口地下部 | 吸気弁   | 開異常  | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5  | 5   | 250   | － | システム異常 | 現地確認：異常認められず       |
| 76 | 7 | 19 | 土 | 10:20 | － | 12021 | 潮見町 | 投入口地上部 | マクリット | その他  | B | 現場  | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 10 | 20  | 1,000 | － | システム異常 | 満杯表示消灯せず→ごみ除去により消灯 |
| 77 | 7 | 21 | 月 | 6:07  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ   | 圧力異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 10 | 10  | 500   | － | システム異常 | 浸入水による影響           |
| 78 | 7 | 23 | 水 | 9:00  | － | 12011 | 潮見町 | 投入口地上部 | マクリット | その他  | B | 現場  | バケット下にごみ詰り  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 10 | 20  | 1,000 | － | システム異常 | 満杯表示消灯せず→ごみ除去により消灯 |
| 79 | 7 | 23 | 水 | 5:03  | ○ | センター  | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他   | 伝送異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 20 | 20  | 1,000 | － | システム異常 | I系・II系制御用PC再起動     |

|     |   |    |   |       |   |       |     |        |        |        |   |     |             |         |    |   |     |     |        |   |        |                        |
|-----|---|----|---|-------|---|-------|-----|--------|--------|--------|---|-----|-------------|---------|----|---|-----|-----|--------|---|--------|------------------------|
| 80  | 7 | 24 | 木 | 8:18  | × | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ  | ブリッジ   | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 15  | 15  | 750    | — | システム異常 | 浸入水による影響               |
| 81  | 7 | 25 | 金 | 19:42 | — | 30098 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 20  | 20  | 1,000  | — | システム異常 | 7/26対応                 |
| 82  | 7 | 26 | 土 | 5:00  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ    | 開異常    | B | 現場  | ブレーカートリップ   | 点検・確認   | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | システム異常 |                        |
| 83  | 7 | 28 | 月 | 6:20  | ○ | 11111 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 閉異常    | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常 | 運転実施：異常発生せず            |
| 84  | 7 | 28 | 月 | 8:46  | — | 30118 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 |                        |
| 85  | 7 | 28 | 月 | 15:38 | — | 12011 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 開異常    | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 |                        |
| 86  | 7 | 28 | 月 | 16:54 | — | 12061 | 潮見町 | 投入口地下部 | 吸気弁    | 閉異常    | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 |                        |
| 87  | 7 | 30 | 水 | 14:23 | × | 300   | 浜風町 | 投入口地下部 | 遮断弁    | 閉異常    | B | 現場  | 遮断弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 3 | 20  | 60  | 3,000  | — | システム異常 |                        |
| 88  | 7 | 31 | 木 | 5:00  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | ブロワ    | 開異常    | B | 現場  | ブレーカートリップ   | 点検・確認   | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常 | 電磁弁交換                  |
| 89  | 8 | 2  | 土 | 14:37 | × | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ  | ブリッジ   | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 15  | 15  | 750    | — | システム異常 |                        |
| 90  | 8 | 4  | 月 | 5:32  | ○ | センター  | 浜風町 | センター   | スクリュウ  | ブリッジ   | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10  | 10  | 500    | — | システム異常 |                        |
| 91  | 8 | 4  | 月 | 5:19  | ○ | 1021  | 浜風町 | 投入口地下部 | 吸気弁    | 閉異常    | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 |                        |
| 92  | 8 | 5  | 火 | 13:37 | × | 300   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | 遮断弁    | 閉異常    | B | 現場  | 弁体に汚れ付着     | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 3 | 20  | 60  | 3,000  | — | システム異常 |                        |
| 93  | 8 | 7  | 木 | 5:13  | ○ | 900   | 若葉町 | 遮断弁地下部 | 遮断弁    | 閉異常    | A | 現場  | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常 |                        |
| 94  | 8 | 7  | 木 | 18:48 | — | 33118 | 海洋町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 | 8/8対応                  |
| 95  | 8 | 11 | 月 | 15:58 | × | センター  | 浜風町 | センター   | 切替機    | 閉異常    | B | 現場  | 弁体に汚れ付着     | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 20  | 20  | 1,000  | — | システム異常 |                        |
| 96  | 8 | 14 | 木 | 19:46 | × | 30188 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 | 8/15対応                 |
| 97  | 8 | 15 | 金 | 21:00 | — | 30108 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 | 8/16対応                 |
| 98  | 8 | 15 | 金 | 21:12 | — | 30188 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 | 8/16対応                 |
| 99  | 8 | 23 | 土 | 6:03  | ○ | 3051  | 浜風町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 閉異常    | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 5   | 5   | 250    | — | システム異常 |                        |
| 100 | 8 | 25 | 月 | 5:03  | ○ | センター  | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他    | 伝送異常   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 30  | 30  | 1,500  | — | システム異常 |                        |
| 101 | 8 | 26 | 火 | 5:54  | ○ | 12143 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 開異常    | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 |                        |
| 102 | 8 | 27 | 水 | 9:31  | × | 12071 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 閉異常    | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 |                        |
| 103 | 8 | 27 | 水 | 19:50 | — | 30108 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 | 8/28対応                 |
| 104 | 8 | 28 | 木 | 6:05  | ○ | センター  | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他    | 伝送異常   | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 25  | 25  | 1,250  | — | システム異常 | PCシャットダウン、再起動実施 異常再発   |
| 105 | 8 | 30 | 土 | 0:59  | — | 600   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他    | 伝送異常   | C | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 継続 | 1 | 30  | 30  | 1,500  | — | システム異常 | 8/30早朝対応               |
| 106 | 9 | 1  | 月 |       | — | 600   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他    | 伝送異常   | B | 現場  | 電気配線接触不良    | 電気配線等調整 | 継続 | 3 | 120 | 360 | 18,000 | — | システム異常 | 8/30 基板交換 協力会社へ調査・修理依頼 |
| 107 | 9 | 1  | 月 | 9:18  | × | 12032 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁    | 閉異常    | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 |                        |
| 108 | 9 | 2  | 火 | 1:49  | — | センター  | 浜風町 | センター   | 中央監視装置 | 停電・過電流 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 15  | 15  | 750    | — | システム異常 | 01：49 瞬時電圧低下発生（芦屋市）    |
| 109 | 9 | 2  | 火 | 6:17  | ○ | 1031  | 浜風町 | 投入口地下部 | 吸気弁    | 閉異常    | B | 現場  | 排出弁にごみかみ込み  | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 |                        |
| 110 | 9 | 4  | 木 | 16:35 | — | 30108 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム  | 呑込異常   | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20  | 40  | 2,000  | — | システム異常 |                        |

|     |   |    |   |       |   |       |     |        |       |      |   |     |             |         |    |   |    |     |       |   |        |              |
|-----|---|----|---|-------|---|-------|-----|--------|-------|------|---|-----|-------------|---------|----|---|----|-----|-------|---|--------|--------------|
| 111 | 9 | 8  | 月 | 6:35  | ○ | 12011 | 潮見町 | 投入口地下部 | 排出弁   | 閉異常  | B | 現場  | 弁体に汚れ付着     | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20 | 40  | 2,000 | － | システム異常 |              |
| 112 | 9 | 10 | 水 | 5:53  | － | 30118 | 陽光町 | 投入口地下部 | 貯留ドラム | 呑込異常 | B | 現場  | 貯留槽にごみ詰り・残留 | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20 | 40  | 2,000 | ◎ | システム異常 | 段ボールにより詰まり発生 |
| 113 | 9 | 11 | 木 | 6:00  | × | 8079  | 若葉町 | 投入口地下部 | スクリュウ | ブリッジ | B | 現場  | レベル計に汚れ付着   | ごみ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 20 | 40  | 2,000 | － | システム異常 |              |
| 114 | 9 | 15 | 月 | 15:11 | － | 500   | 高浜町 | 遮断弁地下部 | 遮断弁   | 開異常  | B | 現場  | 部品の劣化（機械）   | Vベルト交換  | 復旧 | 2 | 60 | 120 | 6,000 | － | システム異常 |              |
| 115 | 9 | 22 | 月 | 5:03  | ○ | 600   | 浜風町 | 遮断弁地下部 | その他   | 伝送異常 | A | モニタ | モニタ詳細確認     | 故障解除操作  | 復旧 | 1 | 15 | 15  | 750   | － | システム異常 |              |

※作業時間は、現場までの行き帰りの時間も含みます。

※定時（運転）中かどうかは、異常発生時刻より判断しています。

★ 4月 1日～ 9月30 日   R7年：115件   R6年：57件   R5年：45件

| レベル      | 作業目安                                    |
|----------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> | センターの遠隔操作で復旧したもの                        |
| <b>B</b> | 現場での状況確認や作業をして工数480人分以内に復旧したもの          |
| <b>C</b> | 復旧に工数480人以上費やしたもの及び重大なトラブルに発展するものorしたもの |
| <b>?</b> | 上記以外の事例で判定が難しいもの                        |

※ 2 回以上同一事象で同じ投入口で発生したものについては報告時に、 レベルをCに修正する。

※作業時間は、日報に記載されていないものは、おおむねの時間を聞き取って記入しています

※年次点検は、年間を通して点検箇所を定めて計画的に行っているため、年に一度しか点検しない箇所もあります。

※システム停止とはセンターの監視抑制システムが停止したものです。その他についても、その投入口もしくはその系統が停止しています。

パイプライン運転報告《トラブル等対応記録》 令和7年4月1日～令和7年9月30日【問い合わせ対応】

◆システム異常発報対応

システムが異常を発報したものであり、全地域もしくは系統もしくは個々の機器が停止したものです。

◆利用者からの連絡対応

利用者からの電話・メール等による問い合わせに対応したものです。

◆巡回及び定期点検で発見された不具合

巡回及び定期点検時に発見されたものです。

実際は発生していない費用です。  
※目安単位（50円/人・分）



| NO | 月 | 日  | 曜日 | 時間    | 定時<br>運転 | 箇所<br>(セン) | 町名  | 機器名<br>(大分類) | 機器名<br>(小分類) | 状態    | レベル | 確認<br>場所 | トラブル確認状況   | 作業内容        | 作業<br>結果 | 作業<br>人数 | 作業<br>時間 | 工数<br>(人) | 労務費<br>(円) | 住民<br>起因 | システム異常/<br>巡回・定期点検 | 備考      |
|----|---|----|----|-------|----------|------------|-----|--------------|--------------|-------|-----|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|---------|
| 1  | 4 | 2  | 水  | 12:15 | —        | 30118      | 陽光町 | 投入口地上部       | カギ           | 閉まらない | B   | 現場       | カギ穴”開”の状態  | 合カギで正位置にもどす | 復旧       | 2        | 5        | 10        | 500        | ◎        | 問い合わせ対応            |         |
| 2  | 4 | 16 | 水  | 13:20 | —        | 11101      | 緑町  | 投入口地上部       | バケット         | 開かない  | B   | 現場       | バケット下にゴミ詰り | ゴミ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 5        | 10        | 500        | —        | 問い合わせ対応            |         |
| 3  | 4 | 24 | 木  | 10:40 | —        | 12121      | 潮見町 | 投入口地上部       | バケット         | 開かない  | B   | 現場       | 部品の劣化（機械）  | 部品交換        | 復旧       | 2        | 40       | 80        | 4,000      | —        | 問い合わせ対応            | ニードル線交換 |
| 4  | 4 | 25 | 金  | 15:55 | —        | 12102      | 潮見町 | 投入口地上部       | カギ           | 回らない  | B   | 現場       | コインマスター不良  | コインマスター交換   | 復旧       | 2        | 35       | 70        | 3,500      | —        | 問い合わせ対応            |         |
| 5  | 5 | 16 | 金  | 11:20 | —        | 11101      | 緑町  | 投入口地上部       | カギ           | 回らない  | B   | 現場       | 部品の劣化（機械）  | 部品交換        | 復旧       | 1        | 80       | 80        | 4,000      | —        | 問い合わせ対応            | ニードル線交換 |
| 6  | 5 | 27 | 火  | 12:10 | —        | 12081      | 潮見町 | 投入口地上部       | バケット         | 閉まらない | B   | 現場       | バケット下にゴミ詰り | ゴミ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 20       | 40        | 2,000      | —        | 問い合わせ対応            |         |
| 7  | 6 | 2  | 月  | 16:25 | —        | 11041      | 緑町  | 投入口地上部       | バケット         | 閉まらない | B   | 現場       | バケット下にゴミ詰り | ゴミ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 10       | 20        | 1,000      | —        | 問い合わせ対応            |         |
| 8  | 6 | 13 | 金  | 11:55 | —        | 5059       | 高浜町 | 投入口地上部       | バケット         | 閉まらない | B   | 現場       | 部品の劣化（機械）  | 部品交換        | 復旧       | 2        | 120      | 240       | 12,000     | —        | 問い合わせ対応            | ラッチ交換   |
| 9  | 6 | 14 | 土  | 11:15 | —        | 30118      | 陽光町 | 投入口地上部       | カギ           | 回らない  | B   | 現場       | カギ穴”開”の状態  | 合カギで正位置にもどす | 復旧       | 2        | 10       | 20        | 1,000      | ◎        | 問い合わせ対応            |         |
| 10 | 6 | 25 | 水  | 15:50 | —        | 3071       | 新浜町 | 投入口地上部       | カギ           | 回らない  | B   | 現場       | カギ穴”開”の状態  | 合カギで正位置にもどす | 復旧       | 2        | 5        | 10        | 500        | ◎        | 問い合わせ対応            |         |
| 11 | 7 | 3  | 木  | 16:40 | —        | 10029      | 若葉町 | 投入口地上部       | バケット         | 閉まらない | B   | 現場       | 部品の劣化（機械）  | バケット調整      | 復旧       | 1        | 30       | 30        | 1,500      | —        | 問い合わせ対応            |         |
| 12 | 7 | 4  | 金  | 10:30 | —        | 12131      | 潮見町 | 投入口地上部       | バケット         | 開かない  | B   | 現場       | バケット下にゴミ詰り | ゴミ除去・清掃     | 復旧       | 1        | 30       | 30        | 1,500      | —        | 問い合わせ対応            |         |
| 13 | 7 | 11 | 金  | 14:00 | —        | 5039       | 高浜町 | 投入口地上部       | カギ           | 回らない  | B   | 現場       | カギ穴”開”の状態  | 合カギで正位置にもどす | 復旧       | 1        | 10       | 10        | 500        | ◎        | 問い合わせ対応            |         |
| 14 | 7 | 29 | 火  | 9:20  | —        | 11149      | 緑町  | 投入口地上部       | バケット         | 開かない  | B   | 現場       | バケット下にゴミ詰り | ゴミ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 5        | 10        | 500        | ◎        | 問い合わせ対応            | 木製おぼん除去 |
| 15 | 8 | 1  | 金  | 14:25 | —        | 11051      | 緑町  | 投入口地上部       | バケット         | 閉まらない | B   | 現場       | バケット下にゴミ詰り | ゴミ除去・清掃     | 復旧       | 1        | 5        | 5         | 250        | —        | 問い合わせ対応            |         |
| 16 | 8 | 16 | 土  | 12:35 | —        | 12101      | 潮見町 | 投入口地上部       | バケット         | 閉まらない | B   | 現場       | バケット下にゴミ詰り | ゴミ除去・清掃     | 復旧       | 2        | 5        | 10        | 500        | —        | 問い合わせ対応            |         |

|    |   |    |   |       |   |       |     |        |       |       |   |    |             |         |    |   |    |    |       |   |         |                |
|----|---|----|---|-------|---|-------|-----|--------|-------|-------|---|----|-------------|---------|----|---|----|----|-------|---|---------|----------------|
| 17 | 8 | 27 | 水 | 9:15  | ○ | 32038 | 南浜町 | 投入口地下部 | バケット  | 閉まらない | B | 現場 | バケット下にゴミ詰り  | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 1 | 10 | 10 | 500   | — | 問い合わせ対応 |                |
| 18 | 9 | 8  | 月 | 10:55 | — | 4019  | 高浜町 | 投入口地上部 | マクリット | その他   | B | 現場 | 電気配線接触不良    | 電気配線等調整 | 復旧 | 1 | 10 | 10 | 500   | — | 問い合わせ対応 | 内容：緑ランプになっていない |
| 19 | 9 | 24 | 水 | 12:15 | — | 30128 | 陽光町 | 投入口地上部 | バケット  | 閉まらない | B | 現場 | 貯留槽にゴミ詰り・残留 | ゴミ除去・清掃 | 復旧 | 2 | 25 | 50 | 2,500 | — | 問い合わせ対応 |                |

※作業時間は、現場までの行き帰りの時間も含みます。

※定時（運転）中かどうかは、異常発生時刻より判断しています。

★ 4月 1日～ 9月30 日   R7年：19件   R6年：29件   R5年：42件

| レベル      | 作業目安                                     |
|----------|------------------------------------------|
| <b>A</b> | センターの遠隔操作で復旧したもの                         |
| <b>B</b> | 現場での状況確認や作業をして工数480人分以内に復旧したもの           |
| <b>C</b> | 復旧に工数480人以上費やしたものと及び重大なトラブルに発展するものorしたもの |
| <b>？</b> | 上記以外の事例で判定が難しいもの                         |

※ 2 回以上同一事象で同じ投入口で発生したものについては報告時に、レベルをCに修正する。

※作業時間は、日報に記載されていないものは、おおむねの時間を聞き取って記入しています

※年次点検は、年間を通して点検箇所を定めて計画的に行っているため、年に一度しか点検しない箇所もあります。

※システム停止とはセンターの監視抑制システムが停止したものです。その他についても、その投入口もしくはその系統が停止しています。

パイプライン運転報告《トラブル等対応記録》令和7年4月1日～令和7年9月30日

◆システム異常発報対応

システムが異常を発報したものであり、全地域もしくは系統もしくは個々の機器が停止したものです。

◆利用者からの連絡対応

利用者からの電話・メール等による問い合わせに対応したものです。

◆巡回及び定期点検で発見された不具合

巡回及び定期点検時に発見されたものです。

実際は発生していない費用です。  
 ※目安単位（５０円/人・分）



| NO | 月 | 日  | 曜日 | 時間 | 定時<br>運転 | 箇所<br>(セン) | 町名  | 機器名<br>(大分類) | 機器名<br>(小分類) | 状態   | レベル | 確認<br>場所 | トラブル確認状況  | 作業内容      | 作業<br>結果 | 作業<br>人数 | 作業<br>時間 | 工数<br>(人) | 労務費<br>(円) | 住民<br>起因 | システム異常/<br>巡回・定期点検 | 備考                |
|----|---|----|----|----|----------|------------|-----|--------------|--------------|------|-----|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|-------------------|
| 1  | 4 | 10 | 木  |    | —        | 11041      | 緑町  | 投入口地下部       | その他          | その他  | B   | 現場       | 部品の劣化（電気） | 部品交換      | 復旧       | 2        | 20       | 40        | 2,000      | —        | 巡回定期点検             | UPSバッテリー交換ランプ点灯   |
| 2  | 4 | 16 | 水  |    | —        | 8059       | 若葉町 | 投入口地下部       | 排水ポンプ        | その他  | B   | 現場       | 部品の劣化（機械） | 排水ポンプ交換   | 復旧       | 3        | 150      | 450       | 22,500     | —        | 巡回定期点検             |                   |
| 3  | 5 | 28 | 水  |    | —        | 33018      | 海洋町 | 投入口地下部       | 排水ポンプ        | 回転異常 | B   | 現場       | 排水ポンプ不良   | 排水ポンプ交換   | 復旧       | 3        | 120      | 360       | 18,000     | —        | 巡回定期点検             |                   |
| 4  | 5 | 28 | 水  |    | —        | 12041      | 潮見町 | 投入口地下部       | 排水ポンプ        | 回転異常 | B   | 現場       | 排水ポンプ不良   | 排水ポンプ交換   | 復旧       | 3        | 120      | 360       | 18,000     | —        | 巡回定期点検             |                   |
| 5  | 5 | 28 | 水  |    | —        | 100        | 浜風町 | 投入口地下部       | 遮断弁          | その他  | B   | 現場       | 部品の劣化（電気） | 部品交換      | 復旧       | 2        | 30       | 60        | 3,000      | —        | 巡回定期点検             | UPSバッテリー交換ランプ点灯   |
| 6  | 5 | 28 | 水  |    | —        | 11041      | 緑町  | 投入口地上部       | カギ           | 回らない | B   | 現場       | 部品の劣化（機械） | 部品交換      | 復旧       | 2        | 40       | 80        | 4,000      | —        | 巡回定期点検             | ニードル線交換           |
| 7  | 6 | 9  | 月  |    | —        | 3041       | 浜風町 | 投入口地下部       | 排水ポンプ        | 回転異常 | B   | 現場       | 排水ポンプ不良   | 排水ポンプ交換   | 復旧       | 3        | 120      | 360       | 18,000     | —        | 巡回定期点検             | 水中ポンプ及びモーター・レカー交換 |
| 8  | 7 | 7  | 月  |    | —        | 12141      | 潮見町 | 投入口地上部       | カギ           | 回らない | B   | 現場       | コインマスター不良 | コインマスター交換 | 復旧       | 2        | 40       | 80        | 4,000      | —        | 巡回定期点検             |                   |
| 9  | 7 | 12 | 土  |    | —        | センター       | 浜風町 | センター         | プロワ          | その他  | B   | 現場       | 部品の劣化（電気） | 部品交換      | 復旧       | 2        | 20       | 40        | 2,000      | —        | 巡回定期点検             | UPSバッテリー交換ランプ点灯   |
| 10 | 8 | 19 | 火  |    | —        | 11129      | 緑町  | 投入口地下部       | 排水ポンプ        | 回転異常 | B   | 現場       | 排水ポンプ不良   | 排水ポンプ交換   | 復旧       | 3        | 120      | 360       | 18,000     | —        | 巡回定期点検             |                   |
| 11 | 8 | 25 | 月  |    | —        | 12081      | 潮見町 | 投入口地下部       | その他          | その他  | B   | 現場       | 部品の劣化（機械） | 部品交換      | 復旧       | 3        | 150      | 450       | 22,500     | —        | 巡回定期点検             | 満杯レベル計交換          |
| 12 | 8 | 28 | 木  |    | —        | 30078      | 陽光町 | 投入口地下部       | その他          | その他  | B   | 現場       | 部品の劣化（電気） | 部品交換      | 復旧       | 3        | 30       | 90        | 4,500      | —        | 巡回定期点検             | UPSバッテリー交換ランプ点灯   |
| 13 | 9 | 19 | 金  |    | —        | 600        | 浜風町 | 遮断弁地下部       | その他          | その他  | B   | 現場       | 部品の劣化（電気） | 部品交換      | 復旧       | 2        | 120      | 240       | 12,000     | —        | 巡回定期点検             | 伝送故障への対応：AVR交換    |

※作業時間は、現場までの行き帰りの時間も含みます。

※定時（運転）中かどうかは、異常発生時刻より判断しています。

★ 4月 1日～ 9月30 日   R7年：13件   R6年：14件   R5年：10件

| レ ベ ル | 作 業 目 安                                 |
|-------|-----------------------------------------|
| A     | センターの遠隔操作で復旧したもの                        |
| B     | 現場での状況確認や作業をして工数480人分以内に復旧したもの          |
| C     | 復旧に工数480人以上費やしたもの及び重大なトラブルに発展するものorしたもの |
| ?     | 上記以外の事例で判定が難しいもの                        |

※ 2 回以上同一事象で同じ投入口で発生したものについては報告時に， レベルをCに修正する。

※作業時間は、日報に記載されていないものは、おおむねの時間を聞き取って記入しています

※年次点検は、年間を通して点検箇所を定めて計画的に行っているため、年に一度しか点検しない箇所もあります。

※システム停止とはセンターの監視抑制システムが停止したものです。その他についても、その投入口もしくはその系統が停止しています。

パイプライン運転報告《トラブル等対応記録》令和7年4月1日～令和7年9月30日

◆運転停止記録

実際は発生していない費用です。  
※目安単位（50円/人・分）



| NO | 月 | 日  | 曜日 | 時間 | 定時<br>運転 | 箇所<br>(セン) | 町名  | 機器名<br>(大分類) | 機器名<br>(小分類) | 状態   | レベル | 確認<br>場所 | トラブル確認状況    | 作業内容    | 作業<br>結果 | 作業<br>人数 | 作業<br>時間 | 工数<br>(人) | 労務費<br>(円) | 住民<br>起因 | システム異常/<br>巡回・定期点検 | 備考                 |
|----|---|----|----|----|----------|------------|-----|--------------|--------------|------|-----|----------|-------------|---------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|--------------------|
| 1  | 4 | 7  | 月  |    | ○        | 5079       | 高浜町 | その他          |              | ごみ詰り | C   | 現場       | 輸送管にごみ詰り・堆積 | ごみ除去・清掃 | 復旧       |          |          | 0         | 0          | ◎        | 臨時対応               | 4/14復旧             |
| 2  | 4 | 14 | 月  |    | ○        | 8079       | 若葉町 | その他          |              | ごみ詰り | C   | 現場       | 輸送管にごみ詰り・堆積 | ごみ除去・清掃 | 復旧       |          |          | 0         | 0          | ◎        | 臨時対応               | 5/6復旧(08069を含みます)  |
| 3  | 4 | 22 | 火  |    | ○        | 8059       | 若葉町 | その他          |              | ごみ詰り | C   | 現場       | 輸送管にごみ詰り・堆積 | ごみ除去・清掃 | 復旧       |          |          | 0         | 0          | ◎        | 臨時対応               | 5/6復旧（08049を含みます）  |
| 4  | 5 | 6  | 火  |    | ○        | 5079       | 高浜町 | その他          |              | ごみ詰り | C   | 現場       | 輸送管にごみ詰り・堆積 | ごみ除去・清掃 | 復旧       |          |          | 0         | 0          | ◎        | 臨時対応               | 5/17復旧（05069を含みます） |

| レベル | 作業目安                                    |
|-----|-----------------------------------------|
| A   | センターの遠隔操作で復旧したもの                        |
| B   | 現場での状況確認や作業をして工数480人分以内に復旧したもの          |
| C   | 復旧に工数480人以上費やしたもの及び重大なトラブルに発展するものorしたもの |
| ?   | 上記以外の事例で判定が難しいもの                        |

## 令和 7 年度上期 パイプライン異常要因と現実的対策(提案書)

作成:山口能成

### 1. 背景

令和 7 年度上期(4～9 月)のパイプライン異常発生件数は 147 件となり、前年度(100 件)から大幅に増加した。主因は以下の三点に集約される。

- ・ 投入口ごみ詰まり等の多発:88 件
- ・ 弁体・センサーの汚れ・浸入水による誤作動:26 件
- ・ 住民起因ごみによる投入不具合:11 件

一方で、輸送管本体は経年劣化が進み、亀裂補修に数千万円規模の費用が想定されている。さらに、当施設は残り約 10 年から廃止予定であり、方針として 大型投資・予防保全の実施は困難である。

したがって本提案では、施設寿命を延ばすための低コスト・運用改善型の対策に限定して整理した。

### 2. 現状の主要課題(パイプライン運転報告書より)

1. 異常件数が 147 件へ増加
2. 投入口ごみ詰まり等が全体の約 6 割(88 件)を占める
3. 弁体・センサー・貯留部の汚れが異常の主要因
4. 浸入水によるセンサー汚れが増加傾向
5. 住民起因ごみ 11 件が輸送管閉塞を誘発
6. 高浜町・若葉町での不具合集中
7. 部品交換 11 件と老朽化進行
8. 鍵を途中で抜く問題 4 件

以上の課題は、設備投資ではなく、運転管理改善・住民啓発・小規模対策で対応する必要がある。

### 3. 現実的な対策(費用をかけない方針に沿った提案)

#### (1)高湿時期前の重点清掃プログラムの実施

- ・ 清掃対象:弁体、センサー、貯留部
- ・ 根拠:浸入水・汚れが異常原因として報告
- ・ 方法:既存委託の範囲内で清掃周期を調整:特に浜風町
- ・ 効果:雨天時の誤作動・風速低下を大幅に抑止

〈意見〉これは費用を伴わず効果が高い。最優先で実施すべきである。

#### (2)重点地区(高浜町・若葉町)でのミニ啓発+投入口掲示更新

- ・ 内容:
  - ・ 投入口前に A5 サイズ「入れてはいけないもの」掲示
  - ・ 新入居者向け 1 枚チラシの常備

- ・ 根拠:住民起因ごみ 11 件の大半が同地区に集中
- ・ 費用:掲示物作成費(軽微):利用者の会では年次報告書で啓蒙  
〈意見〉住民行動が異常原因の一部である以上、最も実効性が高い。

### (3)月次「異常要因サマリー」を芦屋市と共有

- ・ 内容:異常件数・要因・雨天関連を簡易レポート(A4・1 枚)化
- ・ 目的:
  - ・行政側に現場状況を定量的に示す
  - ・将来の廃止判断および代替方式検討の基礎データとする
- ・ 費用:作成工数のみ

〈意見〉廃止前提の施設である以上、「行政との情報共有」は必須である。

### 異常要因サマリー」とは

現在の運転報告は、半期に 1 回で、しかも設備目線で書かれているため、パイプライン全般の判断材料としては弱い。そこで、毎月の「異常の推移」運転報告と異なり、利用者側が運用・行動改善の視点で作成するレポート。

#### ● 特徴

期間:毎月 1 回(1 ヶ月ごと)

作成主体:毎月の運転報告を受けてゴミ収集パイプライン利用者の会が作成

内容:

- 1) 今月の異常件数
- 2) 原因別内訳(詰まり・浸入水・住民起因など)
- 3) 雨天日との関連(降雨時に異常が増えたか)
- 4) 問題箇所(高浜町・若葉町など重点地区)
- 5) 利用者の会としての考察・意見(簡潔に 5 行)

### 4. まとめ(意見)

本年度の異常増加は、「詰まり」「汚れ」「浸入水」「住民起因」の複数要因が重なっている。しかし、施設は老朽終末期にあり、大規模補修・予防保全は現実的ではない。

したがって、今後 10 年の寿命を安定的に維持するためには、以下の三つの柱に戦略を絞る必要がある。

- ① 運転管理の最適化(重点清掃)
- ② 住民行動改善(重点地区啓発—若葉町・高浜町の賃貸住宅)
- ③ 行政との情報共有強化(廃止に向けた代替案の準備)

この三点は費用を伴わず、かつ効果が大きい。

これらを確実に実行することが、現実的かつ最善の対応であると考ええる。

## パイプライン異常要因分析表

| No | 原因(Cause)                     | 影響(Effect)                 | 対策(Action)            |
|----|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | システム異常が増加(115 件)              | 全体異常が 147 件に増加し、安定運転が阻害される | 月次分析の強化・異常発生傾向のモニタリング |
| 2  | 投入口ごみ詰まり等の多発(88 件)            | 吸引停止・回復作業の長期化              | 投入口周辺の清掃頻度増加・注意喚起強化   |
| 3  | 弁体へのごみ噛みこみ                    | 弁の開閉不良・システム停止              | 弁体清掃周期の短縮・防汚材の導入検討    |
| 4  | 貯留部へのごみ堆積                     | 輸送抵抗増加・風速低下                | 貯留部の定期清掃の増回           |
| 5  | センサー・弁体の汚れ                    | 誤作動増加・不要警報発信               | 清掃周期短縮・保護カバー導入        |
| 6  | 浸入水によるセンサー汚れ                  | 雨天時に異常発生率が上昇               | 投入口・弁体周辺の防水対策、排水経路改善  |
| 7  | 部品交換 11 件の発生                  | 設備老朽化・稼働信頼性の低下             | 予防保全計画の見直し・老朽部品の計画交換  |
| 8  | 住民起因ごみによる投入不具合(11 件)          | 輸送管閉塞→風速低下→弁体噛みこみの連鎖異常     | 重点地区(高浜町・若葉町)での個別啓発   |
| 9  | 鍵問題(途中で抜く)(4 件)               | 投入口の閉鎖                     | 啓蒙                    |
| 10 | 問い合わせ 19 件<br>バケット下にごみ詰り(8 件) | 操作誤りや理解不足の可能性              | 操作ガイド配布・投入口に図式案内掲示    |

## 廃棄物運搬用パイプライン施設の年次報告（令和 6 年度）【案】

令和 6 年度の廃棄物運搬用パイプライン施設の運用状況を報告いたします。

## 記

## 1. パイプライン施設年間基本データ（3 か年の実績）

| 項目          | 令和 4 年度     | 令和 5 年度     | 令和 6 年度     | R6/ R5 対比 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収集量（t）※ 1   | 2,004       | 2,152       | 2,012       | 93.4%     |
| 収集人口（人）※ 2  | 14,321      | 14,055      | 13,860      | 98.6%     |
| 収集世帯（世帯）※ 2 | 7,122       | 7,067       | 7,026       | 99.4%     |
| 処理経費（円）     | 237,998,726 | 221,441,975 | 232,917,995 | 100.8%    |
| 電力使用量（kwh）  | 1,201,932   | 1,159,907   | 1,115,134   | 96.1%     |

※ 1 収集量には、臨時の車収集のごみ量も含む（R4:29t、R5:58t、R6:71t）

※ 2 人口及び世帯数は住民基本台帳（日本人＋外国人）（10 月 1 日）の値

## 2. 処理経費の内訳（2 か年の実績）（単位：円）

| 項目           | 令和 5 年度     | 令和 6 年度     | R6/R5 対比 | 備考（R6）           |
|--------------|-------------|-------------|----------|------------------|
| 需用費          | 4,740,560   | 5,537,620   | 116.8%   | 内貼補修材の購入         |
| 委託料          | 108,117,521 | 118,960,819 | 110.0%   | 包括業務費用（電気代含む）    |
| 工事請負費        | 94,140,800  | 90,348,500  | 96.0%    | 穴あき補修工事、電気設備補修工事 |
| 備品購入費        | 0           | 1,385,450   | -        | ごみカート            |
| 負担金、補助金及び交付金 | 120,000     | 200,000     | 166.7%   | 共同溝負担金           |
| 補償、補填及び賠償金   | 0           | 0           | 0%       |                  |
| 人件費          | 14,323,094  | 16,485,606  | 115.1%   | 職員（給料、共済等）       |

- ・ 需用費は、令和 6 年度に内貼補修材の購入量が増加したため、増額した。
- ・ 委託費は、臨時の車収集の回数が増加したため、増額した。
- ・ 備品購入費は、ごみカートを購入したため、発生した。
- ・ 負担金、補助金及び交付金は、「芦屋浜共同溝付帯設備管理協議会」の毎年の負担金が増加したため、増額した。

### 3 運転状況

#### (1) 輸送管のつまり等に伴う運転停止

- ・ 輸送管の老朽化に伴う運転停止（主に雨水の侵入） 3回
- ・ マナー違反投棄に伴う運転停止 3回
- ・ 工事施工に伴う運転停止 4回

### 4 輸送管の穴あき補修

#### (1) 管の部分取替え：

4箇所（浜風町約6m、新浜町約4.3m、高浜町約5.7m、緑町約2m）

#### (2) 補修・仮補修：

18箇所（浜風町、新浜町、高浜町、若葉町、緑町）

### 5 利用者の会との話し合い

#### (1) ゴミパイプライン協議会の開催 3回開催

令和6年度の具体的な協議内容は、パイプライン運転報告、運転方法変更の改善提案、代替収集に向けたロードマップの更新、パイプライン施設の年次報告、ファシリテーター導入の決議など。

#### (2) ワーキング・グループの開催 12回開催

令和6年度の具体的な検討内容は、電力使用量（CO<sub>2</sub>）削減のため利便性も考慮した運転方法、ごみカートの導入について、ファシリテーター導入に向けての準備など。

ワーキング・グループでは、運転方法の工夫を行うなどで、CO<sub>2</sub>排出量削減に取り組んでいます。

| 年度              | 電力使用量<br>(kwh) | CO <sub>2</sub> 排出量<br>(kg-CO <sub>2</sub> ) | 削減率   |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------|-------|
| 基準 (H18～H25 平均) | 1,384,920      | 692,460                                      |       |
| 令和 4 年度         | 1,201,932      | 600,966                                      | 13.2% |
| 令和 5 年度         | 1,159,907      | 579,954                                      | 16.2% |
| 令和 6 年度         | 1,115,134      | 557,567                                      | 19.5% |

※CO<sub>2</sub>排出係数を0.5kg-CO<sub>2</sub>/kwhで計算しています。

※電力使用量は、取引メーター按分値で計算しています。

## パイプライン WG における検討の進捗状況について

2025 年 11 月 15 日

### 1. 経過

7 月にファシリテーターを人・まち・住まい研究所に選定し、  
8 月の WG より同社の浅見氏による進行によって検討を進めている。

### 2. これまでの検討経過

8 月 各参加者が、代替収集案への希望・要望を表明。確認  
9 月 地下ピット方式について委員より提案があり、その内容について検討  
10 月 地下ピット方式と地上カート式の比較検討・代替収集案の検討基本方針の確認

### 3. 代替収集案の検討基本方針

地上カート式を含めいくつかの方式が考えられるが、いずれの場合も代替収集の方法は以下の基本方針に沿って決めることを確認

#### 代替収集案の基本方針（暫定案：協議中であり今後も適宜見直す場合がある）

- A. 配置優先順位（①→②→③の順に検討する）
  - ①必須原則：既存パイプライン投入口同一位置を優先
  - ②投入口近傍（①が実現できない場合）
  - ②近接代替地（②に候補がない場合）
- B. アクセス・ユニバーサルデザイン
  - ①歩行動線の安全・バリアフリーを摩耗
  - ②投入口高さは利用しやすく、開閉等がある場合は操作しやすいものに
- C. パッカー車の寄り付き性・交通安全
  - ①収集車が安全に接近・停車・離脱ができるものに
  - ②収集時の近隣交通への影響はできるだけ少ないものに
  - ③緊急車両や、住民動線との競合は回避できるものに
- D. 環境・衛生・近隣への配慮
  - ①臭気や汚汁への対策を行う
  - ②動物・鳥害・不法投棄への対策が可能なものに
  - ③騒音や作業音はできるだけ小さいものに
  - ④景観に調和したものに
- E. 安全・防災・レジリエンス
  - ①豪雨による浸水等があっても継続運用できるものに
  - ②災害時などによる停電時にも継続運用できるものに
  - ③夜間の安全、監視ができるだけ可能なものに
- D. 運用・ルール・住民合意
  - ①利用者と協議の上、利用ルールの明確化と掲示を行う
  - ②鍵の必要性・アクセスコントロールは利用者の要望確認のうえ整備する

### 4. 今後の検討スケジュール

11 月～12 月 代替収集案の検討  
1 月～2 月 実証実験の方法の検討  
3 月 代替収集案および実証実験の方法を確定