

広報 あしや

Garden City Ashiya

平成16年10月15日号
No.902 (2004年) 毎月1日・15日発行

発行/
芦屋市役所(広報課)
TEL. 0797-31-2121 FAX. 0797-38-2152
〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7番6号
ホームページ
http://www.city.ashiya.hyogo.jp/
メールアドレス
info@city.ashiya.hyogo.jp



第32回高齢者スポーツ大会で、スポーツの秋を満喫しました
10月3日、川西運動場で高齢者スポーツ大会が開催され、約1,000人が深まる秋を感じながらさまざまな競技を楽しみました。

**阪神間都市計画事業芦屋西部第二地区
震災復興土地地区画整理事業換地計画案縦覧**

縦覧期間 10月19日～11月1日(土・日曜日実施)
午前9時～午後5時15分(正午～午後0時45分を除く)

縦覧場所 市役所仮設庁舎2階会議室2

<意見書の提出> 意見のある利害関係者は、縦覧期間内に芦屋市に意見書を提出することができます。

問い合わせ 都市整備課 ☎38-2077(消防署南東隣)

**芦屋浜・南芦屋浜の廃棄物運搬用パイプライン施設
運転停止のお知らせ**

芦屋浜および南芦屋浜地区では、環境処理センター受変電設備の点検のため、10月24日(日)午前8時から午後5時の間、パイプラインの運転を停止いたします。

この間、ランプが緑色であればごみの投入はできますが、赤色の場合は投入できませんのでお持ち帰りください。


問い合わせ 環境処理センター ☎32-5391

**ラポルテ市民サービスコーナー
証明書発行一時休止のお知らせ**

十月二十三日(土)午前10時から午後一時まで、市役所の電気設備工事のためコンピュータを一時停止します。このため、市民サービスコーナーでの証明書の発行はできません。ご不便をおかけしますが、他の時間帯にご利用ください。

問い合わせ ラポルテ市民サービスコーナー ☎31330

市内に一般環境大気測定局(一般局)として、朝日ヶ丘小学校、潮見小学校、打出浜小学校の三局、自動車排出ガス測定局(自排局)として、打出消防分団、宮川小学校の二局を設置し、常時監視を行っています。平成十五年度の測定結果によると、各測定項目の環境基準の達成状況は次のとおりです。

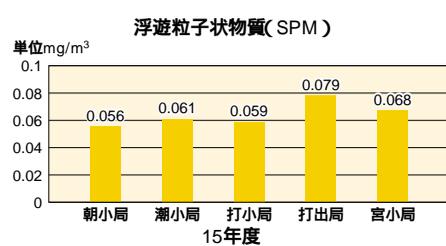

一口メモ

一般局と自排局 自排局は、沿道の自動車排出ガスによる大気汚染状況を監視するためのもので、一般局は自動車排出ガスの影響をなるべく受けないような場所に設置した局をいいます。

環境基準 人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で、二酸化硫黄・二酸化窒素・浮遊粒子状物質・一酸化炭素・光化学オキシダントなどの測定項目が定められています。

大気環境調査結果を報告します

市では毎年、年間を通して大気汚染状況の監視を行うため、大気測定局を設置し環境基準の達成状況の確認等を行っています。平成十五年度の結果がまとまりましたので、平成十四年度の結果とあわせてお知らせします。

問い合わせ 生活環境部総務課環境保全担当 ☎2051



大気汚染常時監視測定局の測定結果

測定項目	項目	単位	年度	一般局			自排局		環境基準
				朝小局	潮小局	打小局	打出局	宮小局	
二酸化硫黄(SO ₂)	日平均値の2%除外値	ppm	14	0.007	0.014	0.014	0.014	0.013	1時間値の1日平均値が0.040ppm以下であること(日平均値の2%除外値と比較して評価する)ただし、0.040ppmを超える日が2日以上連続する場合は非達成(長期的評価)
			15	0.006	0.013	0.012	0.012	0.011	
二酸化窒素(NO ₂)	日平均値の年間98%値	ppm	14	0.040	0.049	0.046	0.069	0.059	日平均値の年間98%値が0.06ppm以下であること
			15	0.031	0.048	0.046	0.068	0.062	
浮遊粒子状物質(SPM)	日平均値の2%除外値	mg/m ³	14	0.075	0.079	0.081	0.087	0.090	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であること(日平均値の2%除外値と比較して評価する)ただし、2日以上連続する場合は非達成(長期的評価)
			15	0.056	0.061	0.059	0.079	0.068	
一酸化炭素(CO)	日平均値の最高値	ppm	14	-	1.5	1.6	1.8	2.0	1時間値の1日平均値が10ppm以下であること
			15	-	1.1	-	1.6	1.5	
光化学オキシダント(Ox)	1時間値の最高値	ppm	14	0.134	-	-	-	-	1時間値が0.06ppm以下であること
			15	0.111	-	-	-	-	

注1. 上表の一般局・「朝小局」は朝日ヶ丘小学校、「潮小局」は潮見小学校、「打小局」は打出浜小学校にそれぞれ設置した局。自排局・「打出局」は打出消防分団、「宮小局」は宮川小学校に設置した局。
注2. 下線は、環境基準の非達成を示す。注3. 「-」は、未測定を示す。