

厳しい経営状況のなか、安全・安心な水の供給に努めます

問い合わせ 水道管理課 ☎38-2080

平成22年度決算概要			
	平成22年度	平成21年度	増減
職員数	42人	38人	4人
給水人口	93,245人	93,155人	90人
総配水量	11,464,499m ³	11,300,819m ³	163,680m ³
自己水量	1,422,159m ³	1,429,249m ³	7,090m ³
阪水受水量	10,042,340m ³	9,871,570m ³	170,770m ³
有収水量	10,488,438m ³	10,472,925m ³	15,513m ³
有収率	91.49%	92.67%	1.18%
水道事業収益	19億7,208万円	19億7,570万円	362万円
水道事業費用	20億6,454万円	19億9,870万円	6,584万円
純損失	9,246万円	2,300万円	6,946万円
累積欠損金	5億1,584万円	4億2,338万円	9,246万円



【奥池・奥山貯水池】
向かって左側が奥池、右側が奥山貯水池です。

- 総配水量 1年間に芦屋市内へ配水した水の量
- 自己水量 芦屋市の浄水場でつくられた水の量
- 阪水受水量 阪神水道企業団から供給された水の量
- 有収水量 総配水量のうち料金徴収の対象となった水の量
- 有収率 総配水量に占める有収水量の割合



◆◆ 平成23年度上半期 水質検査結果の概況 ◆◆




本年4月から8月の水質検査結果です。本市では、3つの水源（芦屋川・奥山貯水池・阪神水道企業団）の水を市内に配水しています。下表には、複数の場所で採水した水道水の水質の平均値を、水源の系統別に示しています。いずれも水質基準をすべてクリアしていますので、安心して、おいしく使用していただけます。

水質基準項目：50項目

区分	No	水質項目	基準値	水質検査結果(平成23年4～8月の平均値)		
				奥山系	奥池系	阪水系
病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	1未満	0	1未満
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウムおよびその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀およびその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレンおよびその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
重金属	6	鉛およびその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素およびその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	シアン化合物イオンおよび塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	0.3	0.8
無機物質	11	フッ素およびその化合物	0.8mg/L以下	0.33	0.23	0.10
	12	ホウ素およびその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	15	シス1,2-ジクロロエチレンおよびトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
一般有機化学物質	16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	塩素酸	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満
消毒副生成物	21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	22	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満
	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
色	26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.022	0.020	0.021
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満
	30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
味覚	31	亜鉛およびその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	32	アルミニウムおよびその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.04
	33	鉄およびその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	34	銅およびその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	35	ナトリウムおよびその化合物	200mg/L以下	10.6	7.2	14
発泡	36	マンガンおよびその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	37	塩化物イオン	200mg/L以下	10.5	10.7	14.5
	38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	32	21	37
	39	蒸発残留物	500mg/L以下	90	59	103
	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
におい	41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000001未満
	42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7
基礎的性状	46	pH値	5.8～8.6	7.6	7.1	7.5
	47	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	50	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満

■基準値の50%以上 ■基準値の10%以上50%未満 □基準値の10%未満

平成22年度 水道事業会計 決算報告

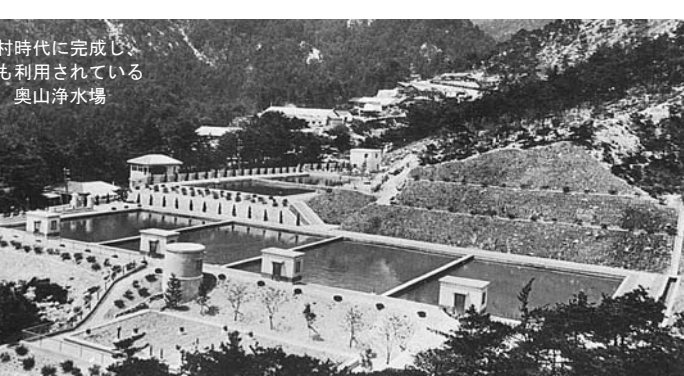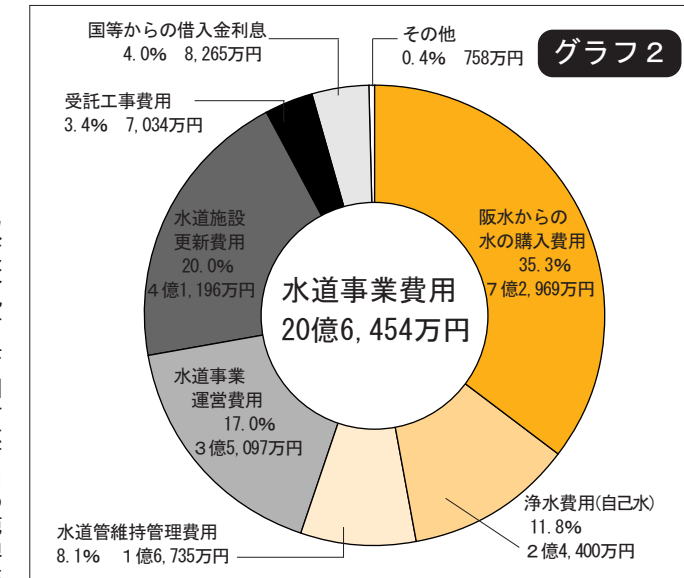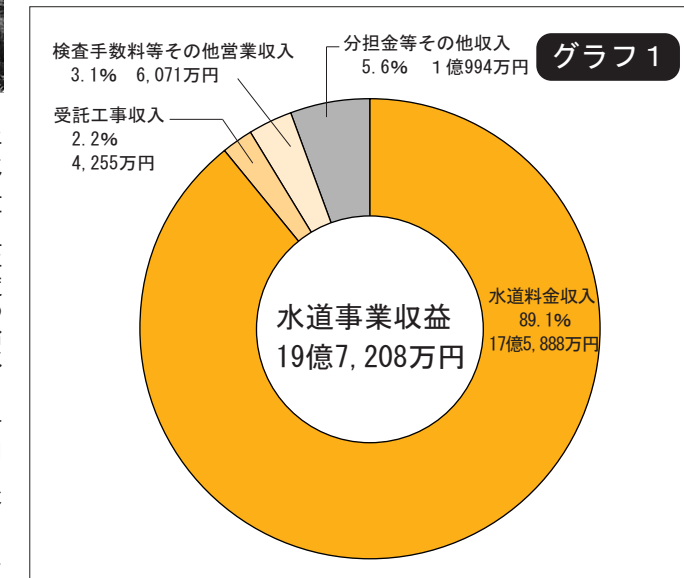

GATV 広報番組ガイド

芦屋市広報番組 あしやトライあんぐる

放送時間 (15分)	内容
8:30	オープニング 打出浜公園から
12:00	トピックス 第45回 市民文化賞
16:00	特集 芦屋市防災総合訓練 -津波想定避難訓練-
18:15	一緒に楽しみましょう！老人クラブ
22:45	お知らせ あしや美術館コレクション展3「具体誕生」・「美術の中の風景散歩」
※DVD 貸出可	第61回 市民寄席
	エンディング 記念写真集「芦屋の四季・70選」より

■広報番組「あしやトライあんぐる」は、11ch(一部地域を除く)でご覧ください。
■番組に関する問い合わせ 広報課 ☎38-2006 ■CATV全般に関する問い合わせ ケーブルネット神戸芦屋(J・COM)カスタマーズセンター ☎0120-999-000

あしやティアラ映画祭

絵本をめくるように -クリスマスイブに お届けする、心に響く短編映画祭です。

■日 時 12月24日(土)午後2時上映 (1時30分開演)

■会 場 ルナ・ホール<全席指定>

■上映作品 まいごのペンギン イギリス ダーゼンカ 日本 こまねこのクリスマス 日本 アマールカ チェコ 大人1,000円、小学生以下500円

■料 金 市民センター事務所・市役所売店・ローソン チケット(Lコード54121)

まいごのペンギン ©Studio aka & Contender Entertainment 2008.

問い合わせ 市民センター ☎31-4995

第61回 市民寄席 「ざごば・南光・塩鯛 三人会」

■日時 12月2日(金)午後6時30分開演(6時開場)

■会場 ルナ・ホール<全席指定>

■出演 桂ざごば/桂南光/桂塩鯛/桂ごろう/桂鯛蔵

■演目 当日のお楽しみ

■料金 前売3,000円(当日3,500円)

■チケット販売所 市民センター事務所・市役所売店・ローソンチケット(Lコード57008)

*未就学児の入場は、ご遠慮ください。

桂ざごば 桂南光 桂塩鯛

問い合わせ 市民センター ☎31-4995

平成22年度 芦屋病院事業会計決算報告



問い合わせ 芦屋病院総務課 ☎31-2156



◆平成二十二年度・その他の取り組み
昨年度は、医療の質の向上を目指すことを重点目標に掲げ、その達成に努めることにも、引き続き、市立芦屋病院改革プランに沿って一層の経営改善に取り組みました。
医療の質の向上については、平成二十二年四月からDPC(診断群分類包括医療)対象病院になるとともに、病院機能評価機構における「病院機能評価バジジョン6・0」の認定を

◆医療機器の整備
医療機器については、コンピュータ化、ド・ラジオグラフィの更新や、高周波手術装置・凍結組織切手断装置・内視鏡画像ファイリングシステム・DPC分析システムなど、医療の充実を図りました。

◆医療機器の整備
これらを背景に、市民へのより質の高い医療サービスの提供を行うとともに、新たな施設基準の取得にも努めました。また、地域の中核病院として地域連携をより一層図るため、市制施行七十周年記念事業としてウイメンズヘルスケアあしや、いつまでも健康で美しく、や、がんフौरム2010・こまねこまで、消化器がんの診断と治療を開発することにも、開業医対象の医療安全研修会・国際福祉センターへのネットワークパスの運行など、地域・行政を補完するための取り組みを進めました。病棟の建て替えでは、新検査棟がオープンしたことに伴い、放射線部門を集約することで、患者動線の改善を図りました。

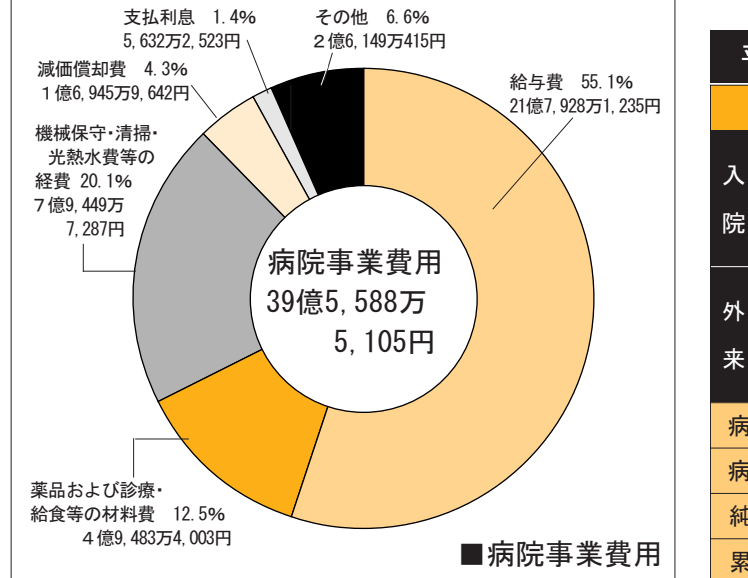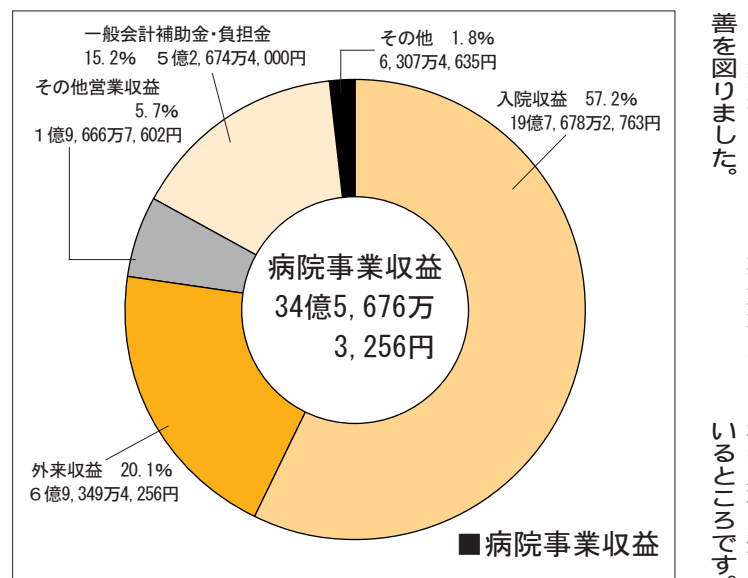

一方、実稼働病床の減少や検査床への患者動線が一時的に延びるなど、一部で療養環境の低下が見られたものの、患者数の減少を最小限にとどめており、現在は来年六月のオープンに向けて、新病棟の工事を進めて

平成22年度芦屋病院会計決算				
	平成22年度	平成21年度	増減	
入院	延べ患者数	48,066人	49,898人	1,832人
	1日平均患者数	131.7人	136.7人	5.0人
外来	延べ患者数	78,881人	80,524人	1,643人
	1日平均患者数	324.6人	332.7人	8.1人
	診療日数	243日	242日	1日
	病院事業収益	34億5,676万円	32億4,792万円	2億884万円
	病院事業費用	39億5,588万円	38億9,769万円	5,819万円
	純損失	4億9,912万円	6億4,977万円	1億5,065万円
	累積欠損金	83億1,931万円	78億2,019万円	4億9,912万円

より良い病院づくりを目指して